


Rozměrový návrh složení a vzdáleností uložení při souběhu a křížování podzemních vedení (v mm):

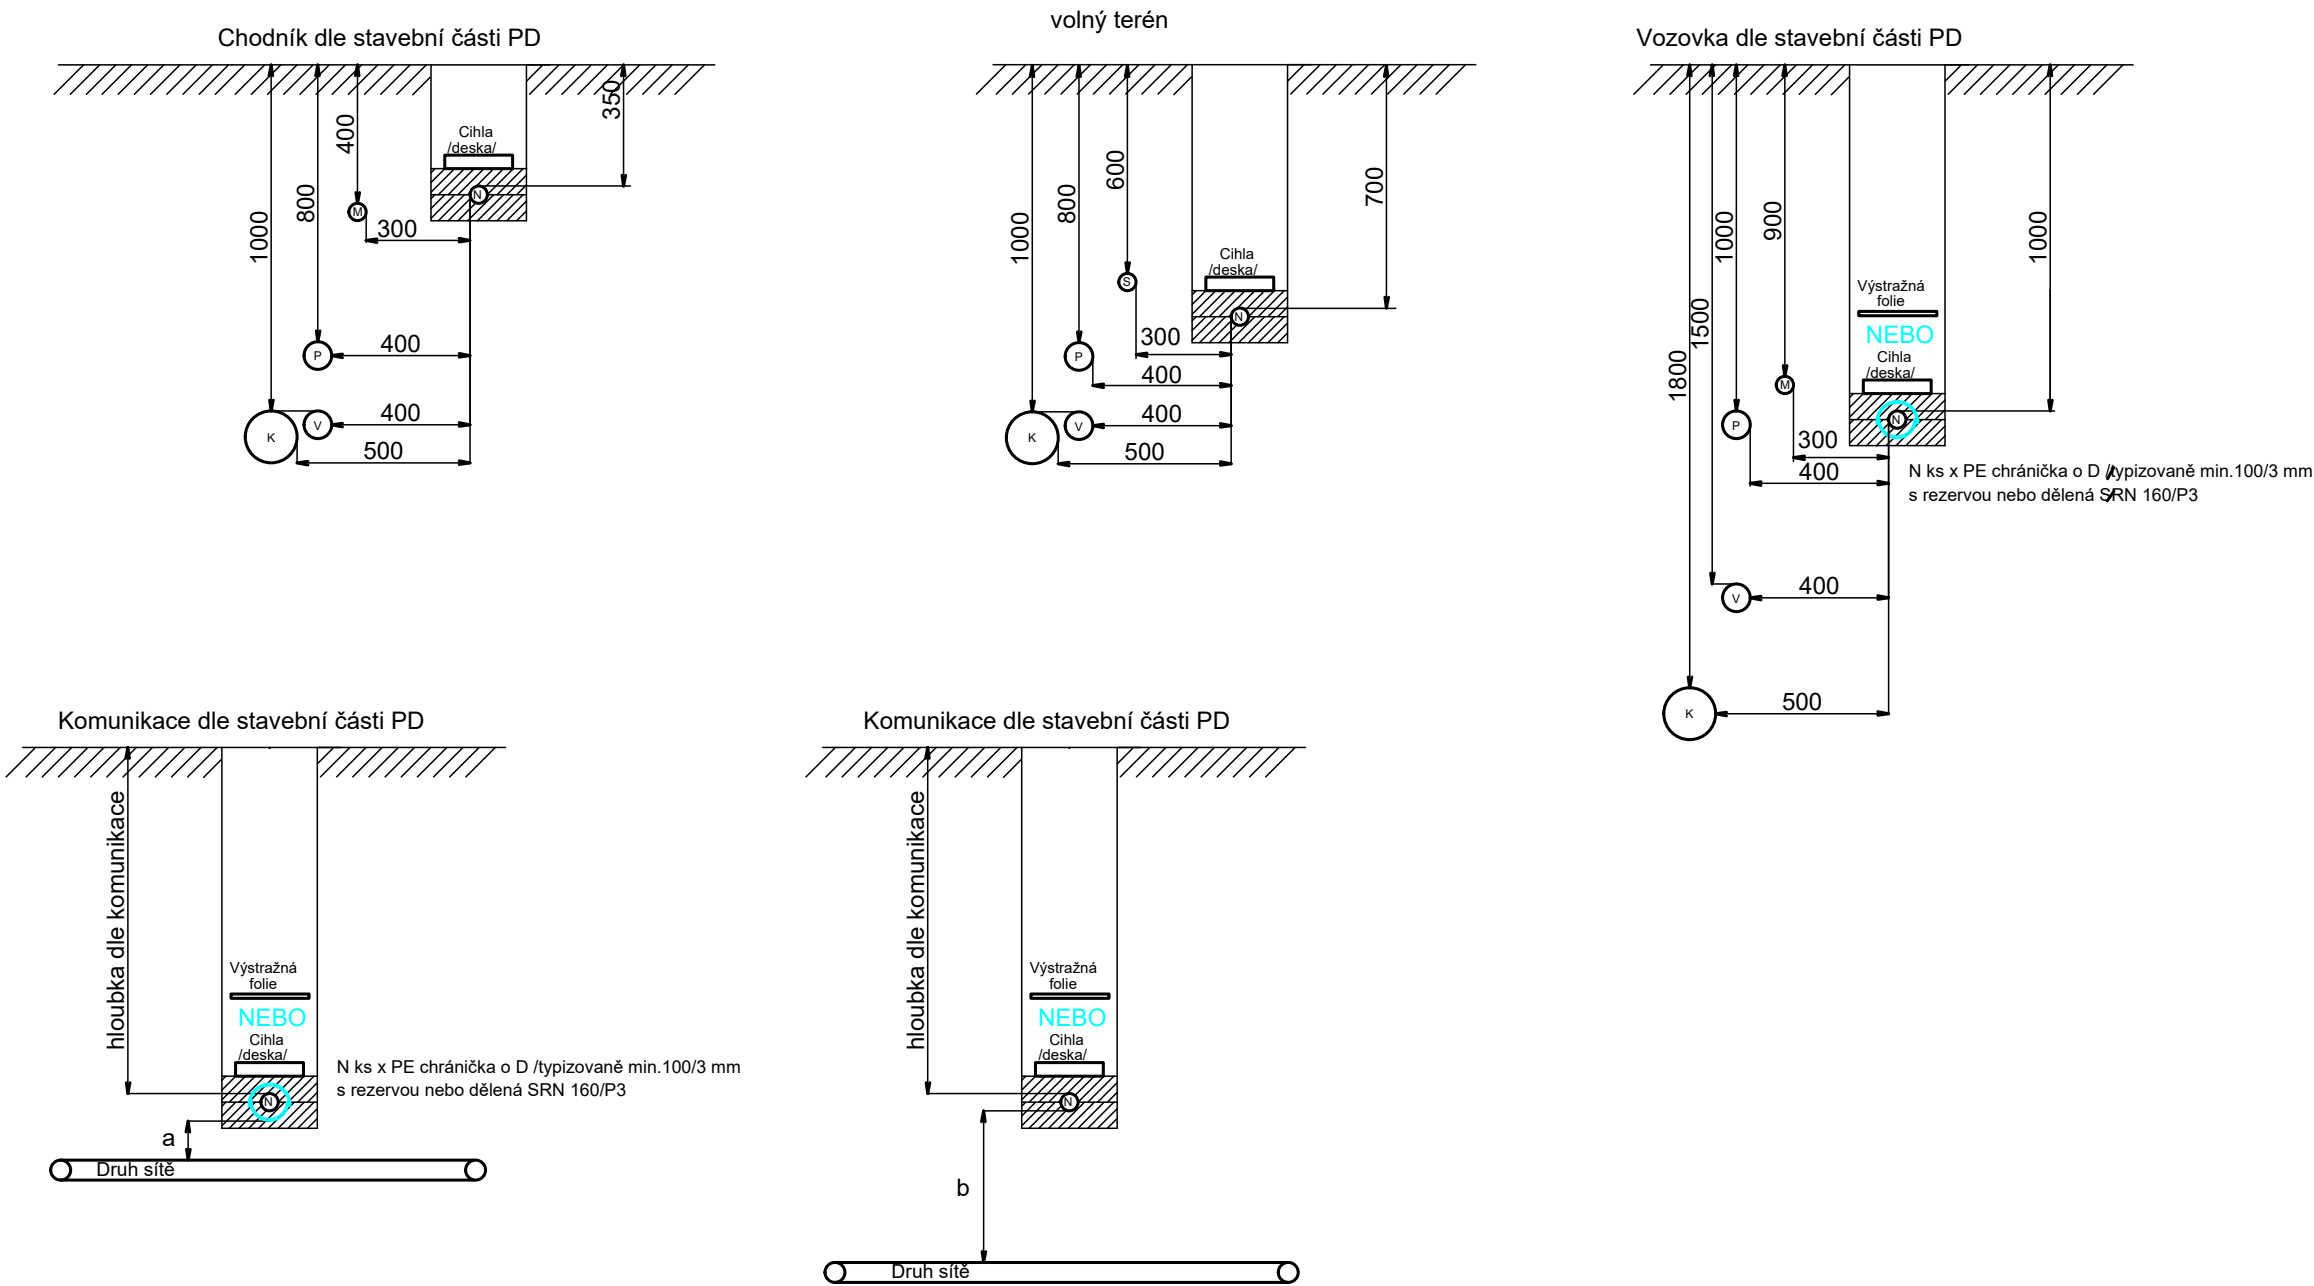

Označ.	Druh sítě	a - dovolená minimální vzdálenost
N	Silový kabel 1 kV	55 mm v chrániče
M	Sdělovací kabel	100 mm v chrániče
P	NTL plynovod	100 mm v chrán.l.=2000mm
V	Vodovod	200 mm v chrániče
K	Kanalizace	300 mm v chrániče

Označ.	Druh sítě	b - dovolená minimální vzdálenost
N	Silový kabel 1 kV	50 mm bez chráničky
M	Sdělovací kabel	300 mm bez chráničky
P	NTL plynovod	400 mm bez chráničky
V	Vodovod	400 mm bez chráničky
K	Kanalizace	300 mm bez chráničky

VYPRACOVAL R.Coufal	ODP.PROJ.PROFESE Mgr.E.Coufalová	KONTRLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY	C&C PROJEKT s.r.o. Zahradní 252 Kláštepec nad Ohří IČO 250 47 418 T:777 631 814		
OKRES: Chomutov		OBEC: Chomutov				
INVESTOR: Statutární město Chomutov						
Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Lipská, Chomutov Veřejná infrastrutura				FORMAT	2xA4	
				DATUM	23.10.2019	
				STUPEN	DUR	
				MERITKO		
				ZAK.CISLO: 090919		
Vzorový souběh a křížení sítí				ARCHIVNI CISLO 090919		C.VYKRESU D.2.1.14