


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	S.V.
1.01	WC MUŽI	14,75	2,75
1.02	WC ŽENY	16,25	2,75
1.03	CHODBA	8,80	2,75
1.04	TECHNICKÁ MÍSTNOST	0,90	2,75

VÝPIS ZAŘÍZENÍ

- 1.10 – VÝFUKOVÁ ŽALUZIE SAMOTIŽNÁ DN 200
- 1.11 – CHRÁNÍČKA PRO PROSTUP POTRUBÍ OBVODOVOU ZDÍ DN 250
- 1.21 – ZPĚTNÁ Klapka ø200 mm
- 1.22 – DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ ELEKTRODESING MIXVENT-TD 800/200, DVOUOTÁČKOVÝ (NIŽŠÍ OTÁČKY), DODÁVKA VČETNĚ REGULACE, SPÍNÁNÍ POHYBOVÝMI ČIDLY, ČASOVÝM DOBĚHEM. Vod = 540 m³/h, el. 100 W/0,45 A 230 V
- 1.30 – MŘÍŽKA VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ 150x400mm V DESINGU DVEŘÍ Aef = 0,145 m², SOUČÁST DODÁVKY DVEŘÍ
- 1.31 – MŘÍŽKA VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ 100x300mm V DESINGU DVEŘÍ Aef = 0,145 m², SOUČÁST DODÁVKY DVEŘÍ
- 1.40 – TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ PLASTOVÝ ø100 mm S NASTAVITELNÝM PRŮTOKEM VZDUCHU
- 1.50 – SPIRO POTRUBÍ ø200 VČETNĚ TVAROVEK
- 1.51 – SPIRO POTRUBÍ ø160 VČETNĚ TVAROVEK
- 1.52 – SPIRO POTRUBÍ ø125 VČETNĚ TVAROVEK

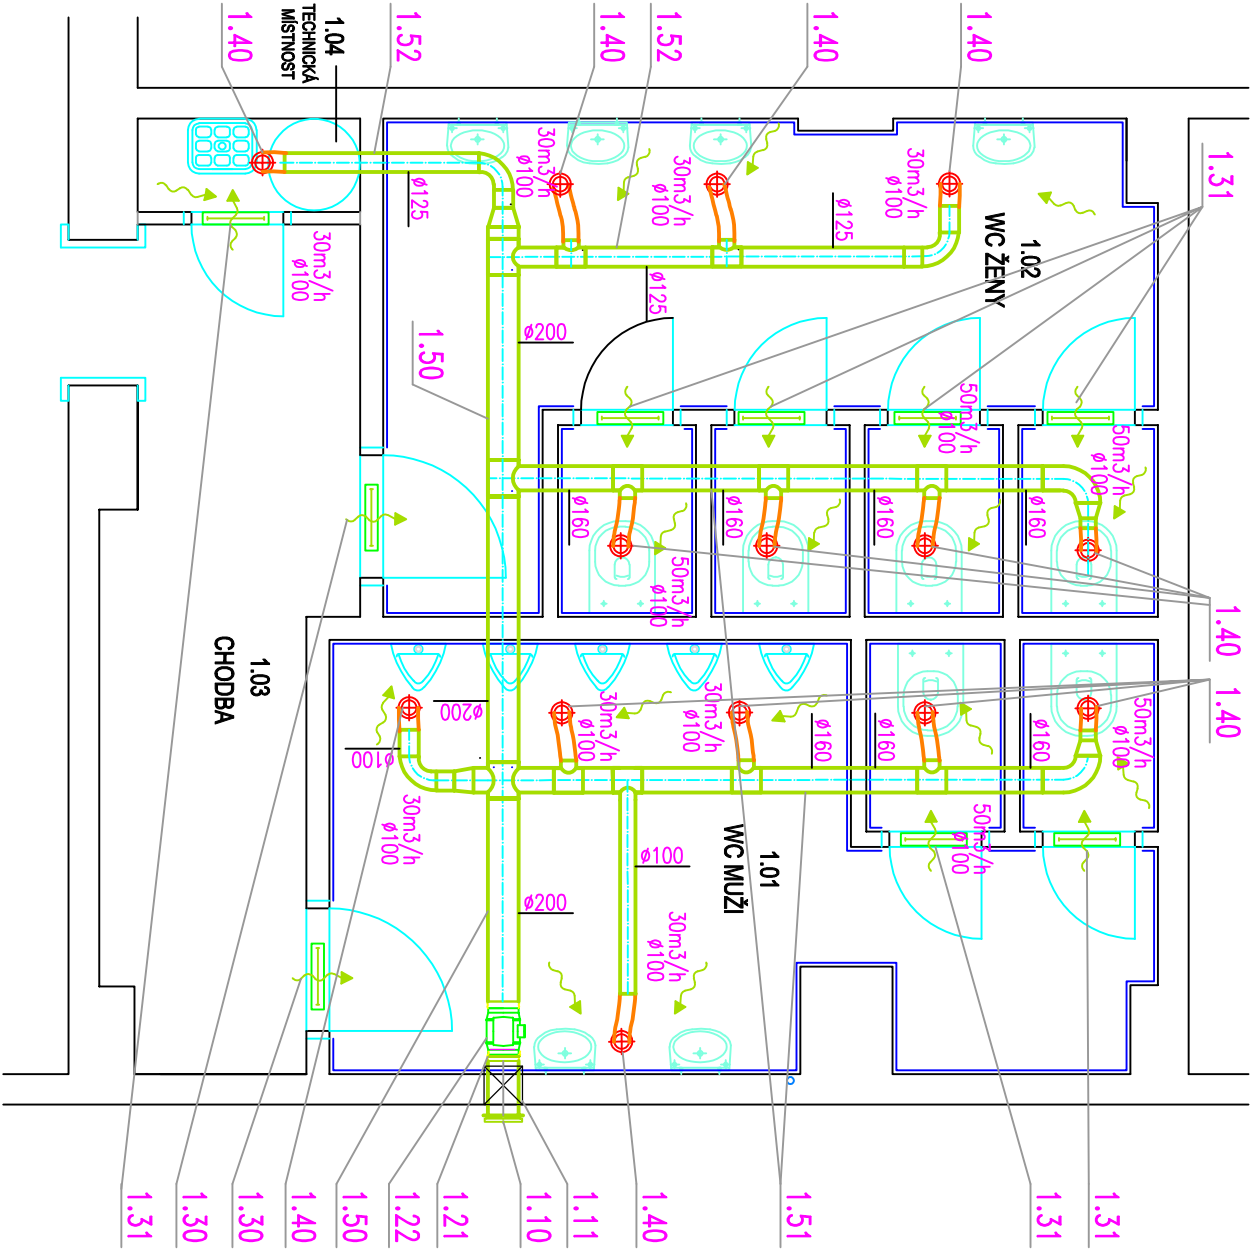

Nově bude přivedeno napájení odtahového ventilátoru

V soc.zázemí bude napejčen odtahový ventilátor, ten bude spínán pohybovými spínači

(spínací prvek relé, umístění dle záběrové charakteristiky), které budou spínat časové relé v rozvaděči.

Polohy a rozměry připojovacích bodů je nutné před zahájením prací ověřit na stavbě vzhledem ke stáří a členitosti objektu.
Během provádění stavby lze očekávat výskyt některých specifických problémů, které budou řešeny operativně na místě stavby, vždy po dohodě s projektantem, případně s dodavatelskou firmou příslušné technologie.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKT.		VYPRACOVAL	KRESLIL
Ing. Š. Pelcová		P.MINAŘÍK	P.MINAŘÍK
KÚ : Chomutov I.		OBEC: Chomutov	
INVESTOR:		Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 43001 Chomutov	
STAVEBNÍ ÚPRAVY NEBYTOVÉHO PROSTORU Č.P. 5341 ZAHŘANÍ, CHOMUTOV			
REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO ŽENY A MUŽE V PROSTORÁCH RESTAURACE SLUNCE			
PŮDORYS SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ - VZT			
DATUM:		07/2019	
FORMÁT:		2 x A4	
ARCH Č.:			
MĚŘÍTKO:		ČÍSLO VÝKRESU:	
1:50		02.	