


VENKOVNÍ K. JEDNOTKA  
Chladicí výkon (min / jmen / max):  
0,9 / 6,6 / 7,4 kW

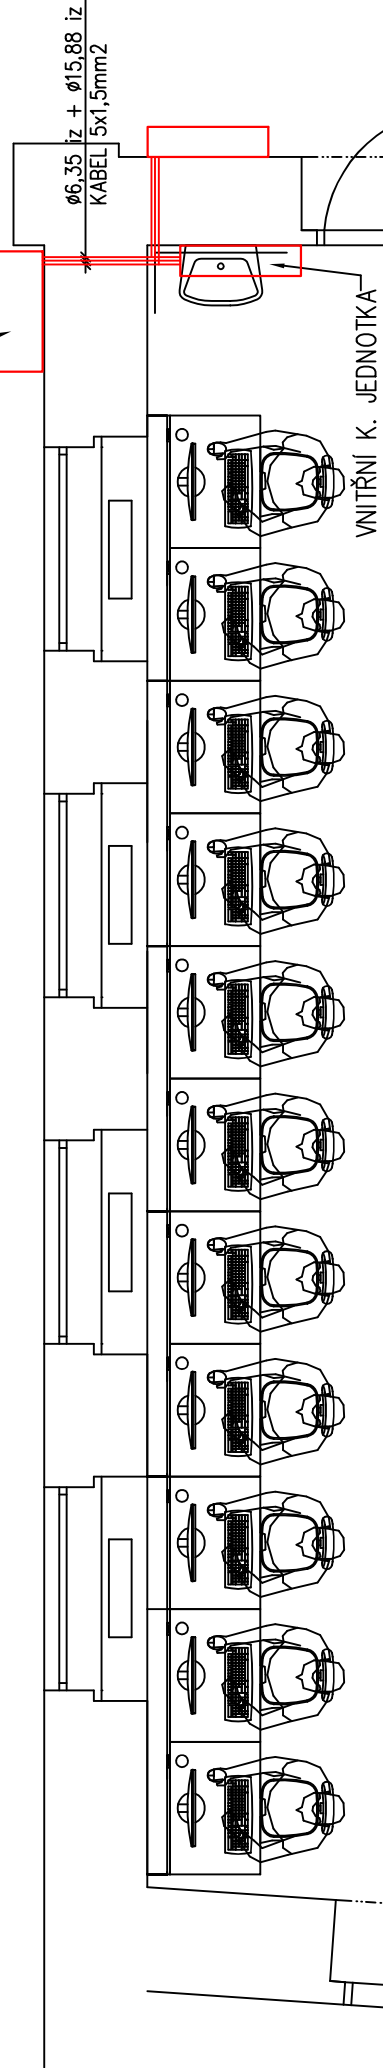

VNITŘNÍ K. JEDNOTKA

Investor:  
Statutární město Chomutov  
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov  
IČO: 00261891

± 0,000 =

Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	číslo zakázky:
Oprávněná osoba kooperanta:			

Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval
Ing. STANISLAV LESÁK	Ing. JAN UCHYTIL	Ing. LENKA KOSNAROVÁ



Revoluční 36/2, 430 02 Chomutov  
tel./fax: 474 652 982, 777 290 173  
e-mail: atelier@ikap.cz  
website: www.kapatelier.cz

stavba:		REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE NA PŘÍKOPECH 895, CHOMUTOV	
objekt:		profese: ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY	
obsah:		UČEBNA IT 2	
název dlg.souboru:	datum revize:	číslo revize:	