


SCHÉMA ZAPOJENÍ

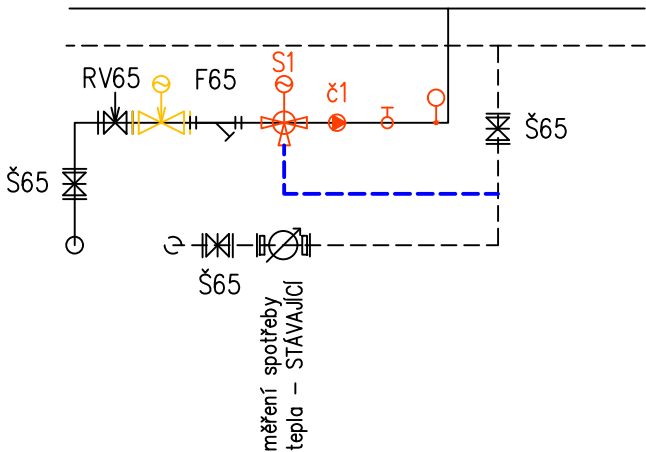


Legenda:

- KK – kulový kohout, přírubové provedení  
Š – šoupě, přírubové  
F – filtr, přírubový  
RV – regulační ventil, přírubový
- Č1 Oběhové čerpadlo  
elektronická regulace otáček  
– parametry viz TZ
- S1 trojcestný směšovací ventil  
zdvih 5,5 mm  
DN 25, kvs=10  
servopohon 230V

D.1.4 – Vytápění

|   |                 |                 |  |                  |             |
|---|-----------------|-----------------|--|------------------|-------------|
| ZODP. PROJEKTANT  | VYPRACOVAL      | KRESLIL         | Ing. Radek Fokt<br>Pod Studánkou 3015/45<br>434 01 MOST<br>IČO: 432 42 995 |                  |             |
| Miroslav FOKT   | Ing. Radek FOKT | Ing. Radek FOKT |  |                  |             |
| INVESTOR: Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov                   |                 |                 | ZAKÁZKA č.   | 9149 - 04 - 2020 | Výkres<br>1 |
| KRAJ: Ústecký OBEC: Chomutov  |                 |                 | FORMÁT   | 2 x A4           |             |
| Snížení energetické náročnosti MŠ RADOST<br>ul. Palackého č.p. 4057<br>CHOMUTOV |                 |                 | DATUM  | 04.2020          |             |
|   |                 |                 | STUPEŇ   | DPS              |             |
| OBSAH: Půdorys 1.PP + schéma zapojení   |                 |                 | MĚŘITKO  | 1:50/-           |             |

# SCHÉMA MaR

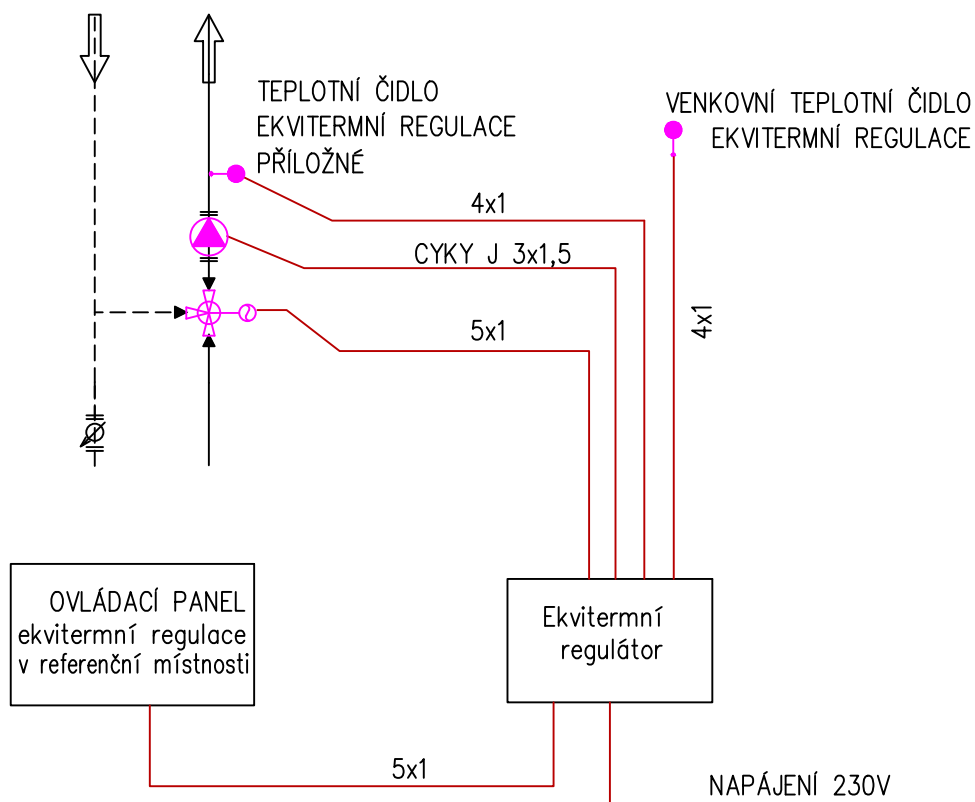

## D.1.4 – Vytápění

|   |  |                 |                |                 |  |  |   |  |  |
|---|--|-----------------|----------------|-----------------|--|--|---|--|--|
| ZODP. PROJEKTANT  |  | VYPRACOVAL      |                | KRESLIL         |  | Ing. Radek Fokt<br>Pod Studánkou 3015/45<br>434 01 MOST<br>IČO: 432 42 995 |   |  |  |
| Miroslav FOKT   |  | Ing. Radek FOKT |                | Ing. Radek FOKT |  |  |   |  |  |
|   |  |                 |                |                 |  |  |   |  |  |
| INVESTOR: Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov                   |  |                 |                |                 |  |  | ZAKÁZKA č. 9149 - 04 - 2020<br>FORMÁT 1 x A4<br>DATUM 04.2020<br>STUPEŇ DPS<br>MĚŘITKO - - - -<br>Výkres<br>2 |  |  |
| KRAJ: Ústecký   |  |                 | OBEC: Chomutov |                 |  |  |   |  |  |
| AKCE:   |  |                 |                |                 |  |  |   |  |  |
| Snížení energetické náročnosti MŠ RADOST<br>ul. Palackého č.p. 4057<br>CHOMUTOV |  |                 |                |                 |  |  |   |  |  |
| OBSAH:  |  |                 |                |                 |  |  | Schéma MaR  |  |  |

|   |                       |                 |   |
|---|-----------------------|-----------------|---|
| <b>ZODP. PROJEKTANT</b>   | <b>VYPRACOVAL</b>     | <b>KRESLIL</b>  | <b>Ing. Radek Fokt</b><br>Pod Studánkou 3015/45<br>434 01 MOST<br>IČO: 432 42 995       |
| Miroslav FOKT   | Ing. Radek FOKT       | Ing. Radek FOKT |   |
|   |                       |                 |   |
| <b>INVESTOR:</b> Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov  |                       |                 |   |
| <b>KRAJ:</b> Ústecký  | <b>OBEC:</b> Chomutov |                 |   |
| <b>AKCE:</b><br><b>Snížení energetické náročnosti MŠ RADOST</b><br>ul. Palackého č.p. 4057<br><b>CHOMUTOV</b> |                       |                 | <b>ZAKÁZKA Č.</b> 9149 - 04 - 2020<br><b>DATUM</b> 04.2020<br><b>STUPEŇ</b> DPS<br>Paré |
| <b>OBSAH:</b><br><b>D.1.4 - Vytápění</b>  |                       |                 |   |

|   |                       |                 |   |
|---|-----------------------|-----------------|---|
| <b>ZODP. PROJEKTANT</b>   | <b>VYPRACOVAL</b>     | <b>KRESLIL</b>  | <b>Ing. Radek Fokt</b><br>Pod Studánkou 3015/45<br>434 01 MOST<br>IČO: 432 42 995       |
| Miroslav FOKT   | Ing. Radek FOKT       | Ing. Radek FOKT |   |
|   |                       |                 |   |
| <b>INVESTOR:</b> Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov  |                       |                 |   |
| <b>KRAJ:</b> Ústecký  | <b>OBEC:</b> Chomutov |                 |   |
| <b>AKCE:</b><br><b>Snížení energetické náročnosti MŠ RADOST</b><br>ul. Palackého č.p. 4057<br><b>CHOMUTOV</b> |                       |                 | <b>ZAKÁZKA Č.</b> 9149 - 04 - 2020<br><b>DATUM</b> 04.2020<br><b>STUPEŇ</b> DPS<br>Paré |
| <b>OBSAH:</b><br><b>D.1.4 - Vytápění</b>  |                       |                 |   |