

KAP ATELIER s.r.o.
Prusíkova 2577/16
15500 Praha

naše značka
5002154927

vyřizuje
Šárka Falisová

datum
05.06.2020

Věc:

ZAMÍTAVÉ STANOVISKO : Vstupní prostranství do areálu Kamencového jezera - B1 Přemyslova

K.ú. - p.č.: Chomutov I

Stavebník: Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 43001 Chomutov

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

K VÝŠE UVEDENÉ STAVBĚ VYDÁVÁME TOTO NESOUHLASNÉ STANOVISKO.
DŮVODEM NESOUHLASU JE NARUŠENÍ OCHRANNÉHO PÁSMU PLYN. ZAŘÍZENÍ VÝSTAVBOU OPĚRNÉ ZDI.

Doporučujeme nechat plyn. zařízení pro zjištění jeho přesného umístění vytyčit a následně zapracovat do situace.
Vytyčení lze objednat prostřednictvím <http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/>

Po úpravě PD zadejte svou žádost znovu prostřednictvím <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vydani-stanoviska/identifikacni-udaje/> s doložením dokumentace stavby - především koordinační situace, technická zpráva.

- opěrná zeď musí být umístěna min. 1m od plyn.zařízení

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002154927 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Šárka Falisová
Technik externích požadavků-Čechy
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy
+420475325133
sarka.falisova@gasnet.cz

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Orientační zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

GridServices, s.r.o.


Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002154927 ze dne 05.06.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 43001 Chomutov. K.ú.: Chomutov I.

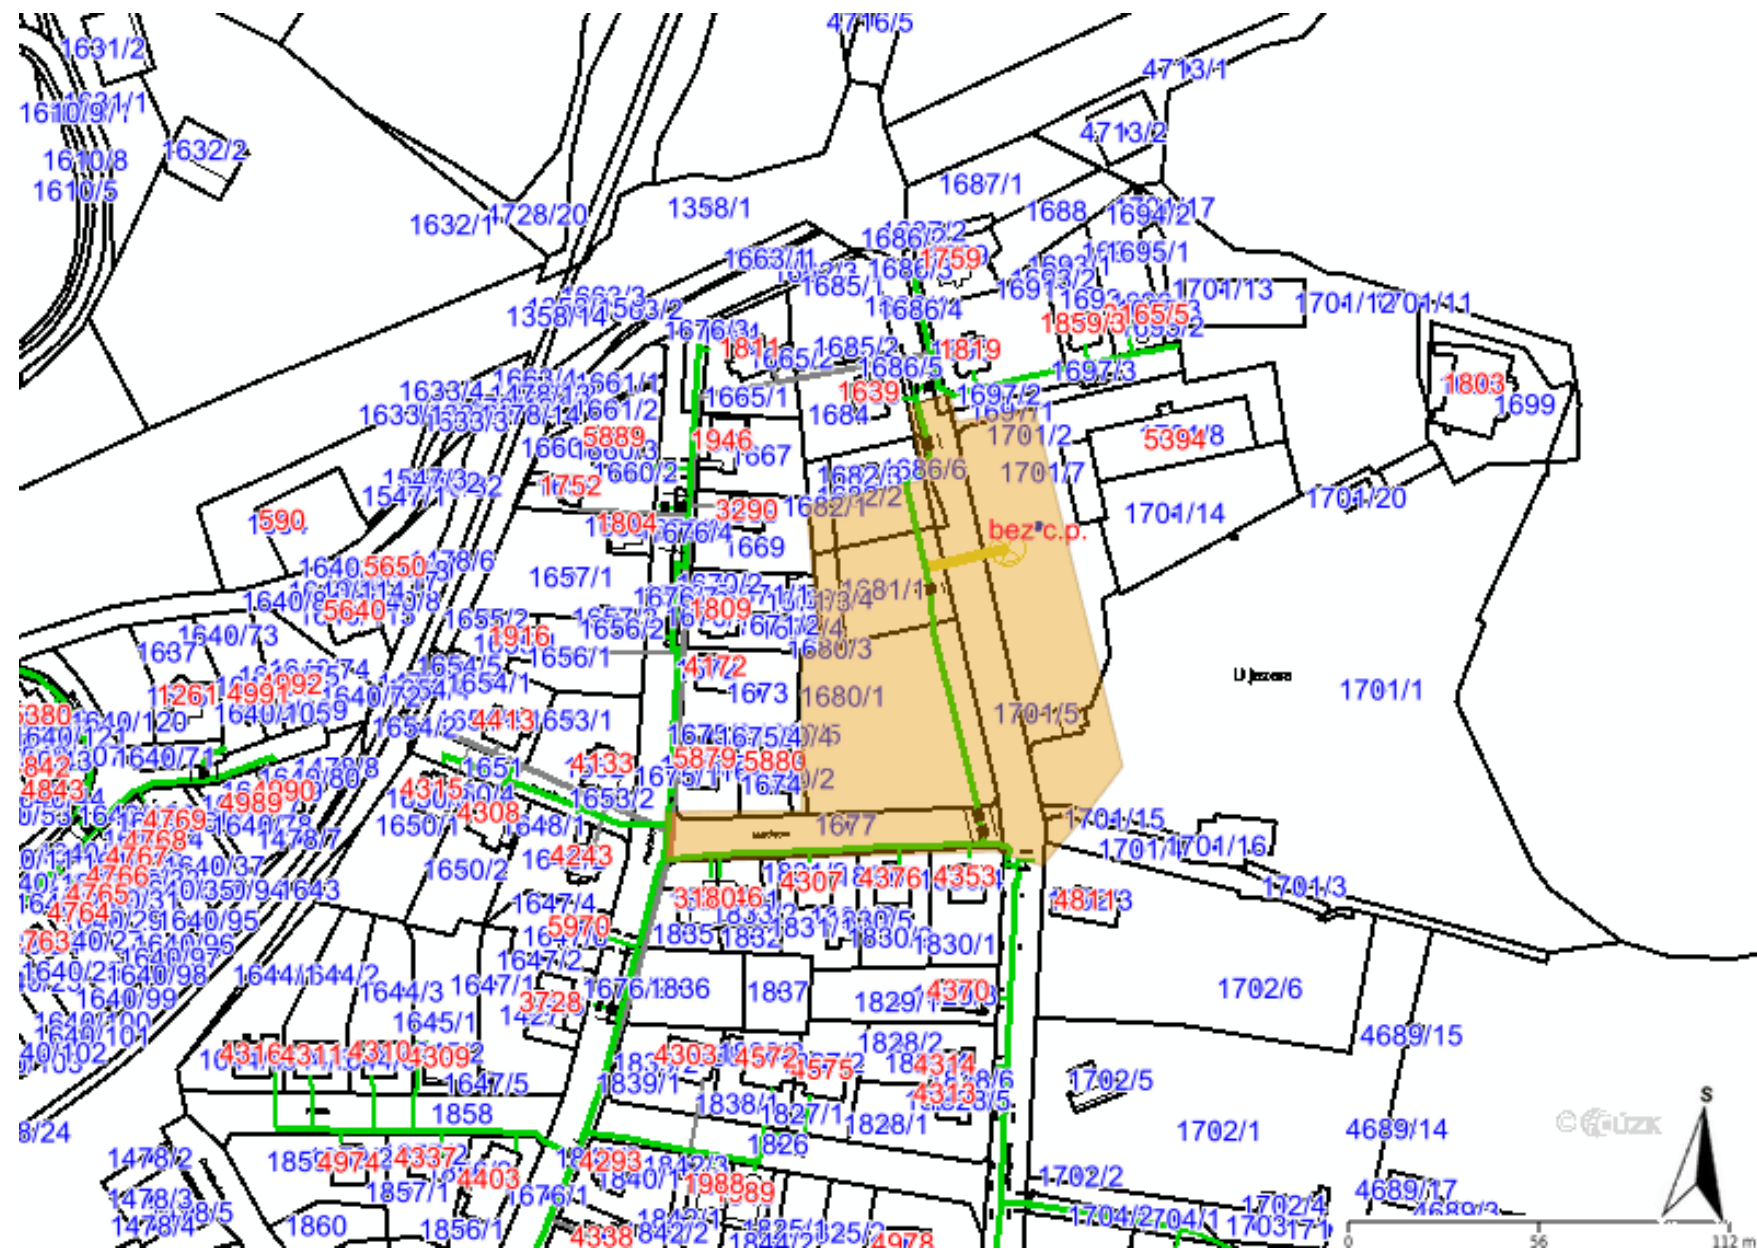

Legenda:

	linie plynovodu
—	NTL
—	STL
—	VTL
—	VTL
—	nefunkční
- - -	plánovaná stavba před realizací
—	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
- - - - -	ochranné zařízení
- - - - -	kabel
- - - - -	elektropřípojka
- - - - -	kabel protikoroziční ochrany
—	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
■	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
- - -	neplynovodní zařízení (linie/ bod)

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002154927 ze dne 05.06.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 43001 Chomutov. K.ú.: Chomutov I.



Legenda:

linie plynovodu	
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení (linie/ bod)

