
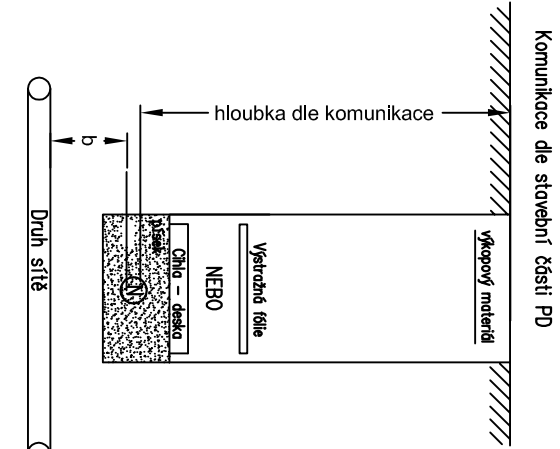
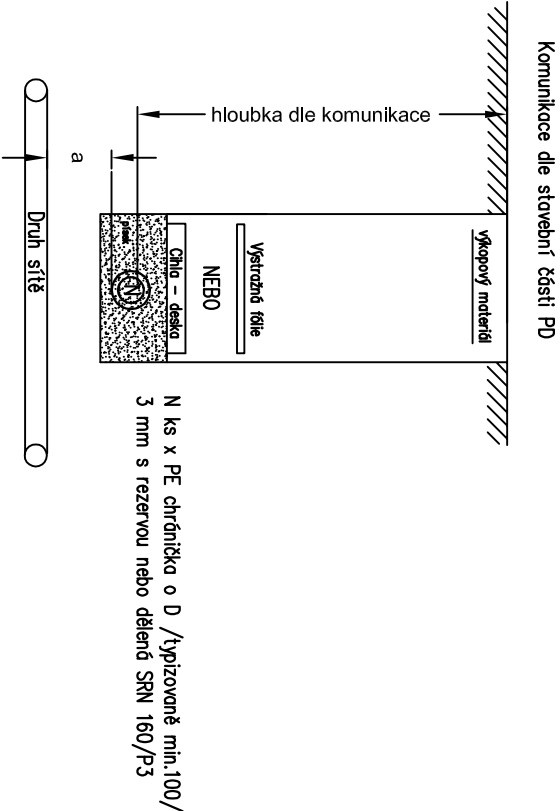
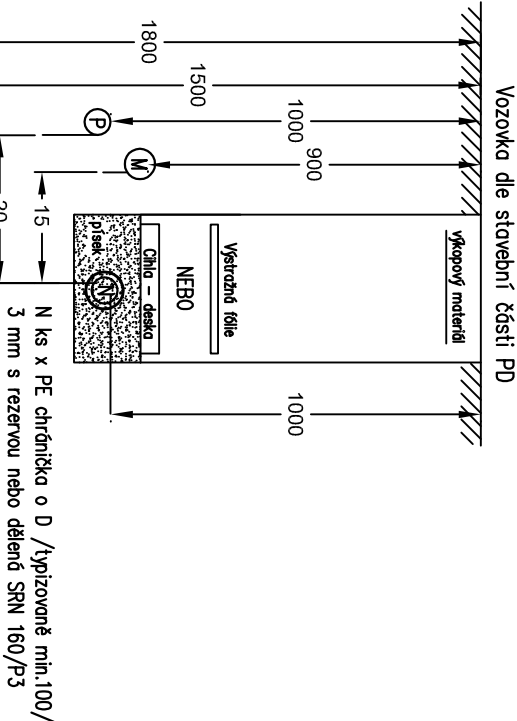
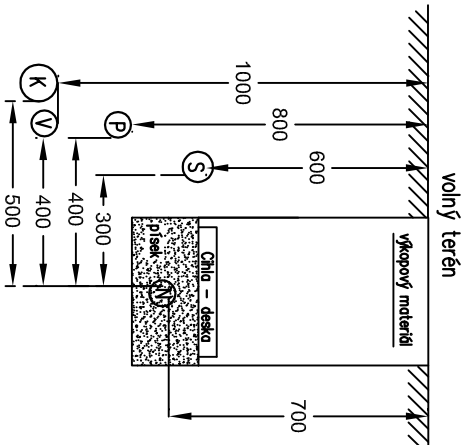


Rozměrový návrh složení a vzdáleností uložení při souběhu a křížování pozemních vedení /v mm/:

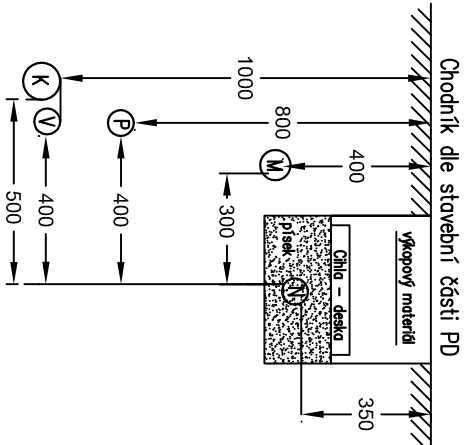

Označ.	Druh sítě	a – dovolená min. vzdálenost
N	Silový kabel 1kV	55 mm v chráničce
M	Sdělovací kabel	100 mm v chráničce
P	Nízký tlak	100 mm v chráničce l=2000mm
V	Vodovod	200 mm v chráničce
K	Kanalizace	300 mm v chráničce

Označ.	Druh sítě	b – dovolená min. vzdálenost
N	Silový kabel 1kV	50 mm bez chráničky
M	Sdělovací kabel	300 mm bez chráničky
P	Nízký tlak	400 mm bez chráničky
V	Vodovod	400 mm bez chráničky
K	Kanalizace	300 mm bez chráničky

Doporučení minimální vodorovné vzdálenosti sítí dle ČSN 73 6005:
0,4m od vodovodní sítě
0,5m od kanalizace
0,6m od objektu

Č. PARÉ

LIBOR SLAVÍK
Projektant a inženýrská činnost
Borová 5138, 430 04 Chomutov
IČO: 04351789 DIČ: CZ8001152731
Tel.: +420 604 423 520

VYPRACOVAL LIBOR SLAVÍK	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT LIBOR SLAVÍK	
	INVESTOR STAVBY - STAVEBNÍK město Chomutov Zbořovská 4602, 432 01 Chomutov	
	AKCE VÝSTAVBY Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. Krušnohorská, Chomutov	
	MÍSTO STAVBY CHOMUTOV	
STUPĚŇ PD		DPS
DATUM		07-2021
ČÍSLO ZAKÁZKY		21072001

OBSAH VÝKRESU			
SOUBĚHY KABELOVÝCH TRAS S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI			
MĚŘITKO	ČÁST	VÝKRES Č.	REVIZE
-	D.1.4	E05	00