

ROZVADĚČ RP1.2 , POŽÁRNÍ PROVEDENÍ

- \* NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:

400/230V, stř. 50Hz, TN-S
- \* OCHRANA:

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- \* TYP:

OCEP. POD OMÍTKU 825x1055x240 IP40/20 EI30DDP1  
5x38=190 MODULŮ
- \* INSTALOVANÝ PŘÍKON:

CELKEM  $P_i = 170$  kW
- \* Soudobost:

$B = 0,6$
- \* Soudobý příkon:

$P_s = 102$  kW
- \* Výpočtový proud:

$I_v = 155$  A
- \* Přívod:

HOREM

HOREM
- \* Vývody:

825 x 1055 x 240 (Š x V x H)
- \* Rozměry:


NENÍ
- \* Kompenzace:

NENÍ

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK BUdou Mít JISTICI PRVky ZKRATOVOU ODOLNOST 10kA.

projektant části: <b>ELPRO CHOMUTOV s.r.o.</b> LUDČKA 2211/13, CHOMUTOV 430 03 IČ:28701216, DIČ:CZ28701216 TEL: 474 331 680		
stupeň projektu: PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE		
projektant: ING.MILAN ŠKVÁRA		
kreslil: ING.MILAN ŠKVÁRA		
investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV , ZBOROVSKÁ 4602 , 430 28 CHOMUTOV		
zakázka:	E-NOVÉ HLAVNÍ EL. ROZVODY OBJEKTU ZŠ CHOMUTOV ŠKOLNÍ 1480	č.zakázky: ES11/2022 datum: 03/2022 měřičko: ----
příloha:	SCHÉMA ROZVADĚČE RP1.2	č.přílohy: E-7 č.výtisku:

3f, 50HZ, 400V, TNS, I<sub>j</sub>m=125A



BOILER 2. PATRO

REZERVA

REZERVA

OSV. UČEBNA 5

OSV. SBOROVNA

OSV. KANCELÁŘ

OSV. CHODBA







ZÁS. KANCELÁŘ

ZÁS. PC CHODBA















REZERVA

REZERVA

REZERVA



X1:



ZÁS. CHODBA

ZÁS. UČEBNA 5

ZÁS. KANCELÁŘ

BOILER 2. PATRO


ZÁS. UČEBNA 5

REZERVA

REZERVA

REZERVA

ZÁS. PC UČEBNA

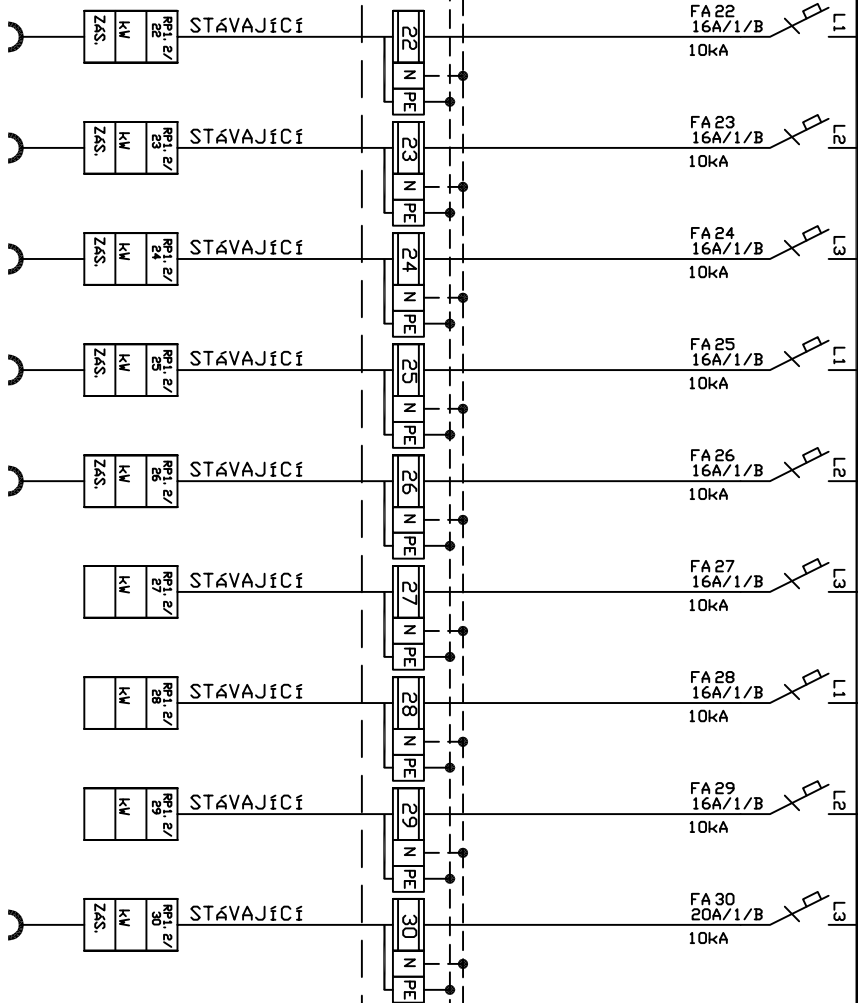

SAZBA Z RH DO RP1. 2



POHLED NA ROZVADĚČ-USPOŘÁDÁNÍ  
ROZVODNICE 5 x 38 mod. / 190

E130DP1

