


Připojení na stávající kruhové vedení v 1.PP

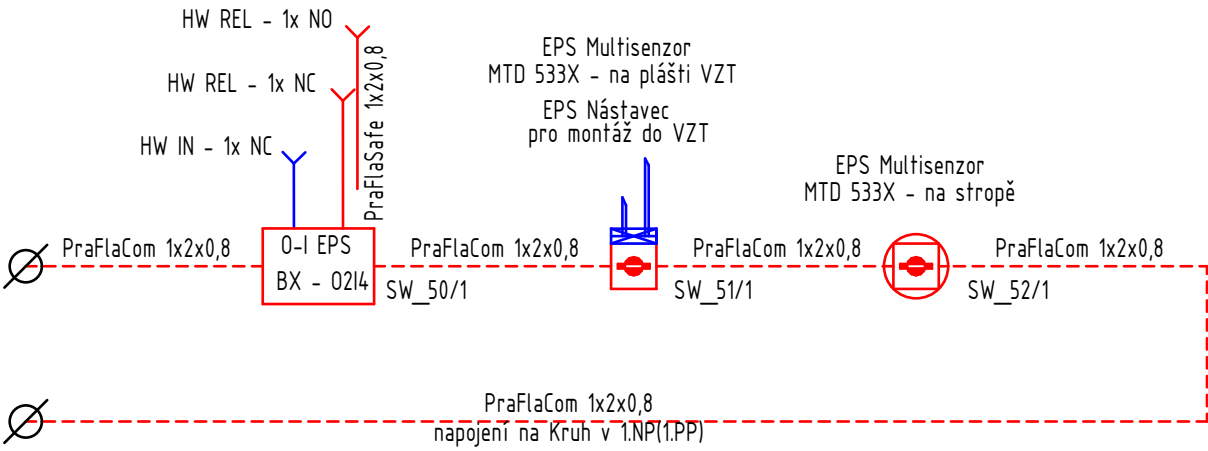

Legenda výkresu

- EPS Multisenzor MTD 533X instalovaný v segmentu SCHRACK nástavce do VZT - kabeláž PraFlaCom 1x2x0,8 vedená na stropě pomocí kabelové instalační trubky D=16mm
- EPS Multisenzor MTD 533X instalovaný na stropě NOVÝ vč. patice USB - kabeláž PraFlaCom 1x2x0,8 vedená na stropě pomocí kabelové instalační trubky D=16mm
- EPS - výstupy RELÉ NC - rozpínací kontakt pro technologii výtahu resp. VZT šachty - informace POŽÁR - kabeláž PraFlaGuard 1x2x0,8 vedená na stropě pomocí kabelové instalační příchytky dle PBŘ
- EPS - vstup NC - rozpínací kontakt informace o poruše UPS k napájení výtahů - kabeláž PraFlaGuard 1x2x0,8 vedená na stropě pomocí kabelové instalační příchytky dle PBŘ

Poznámky


Rozvody jednotlivých profesí je nutné mezi sebou koordinovat a zvolit vhodný postup montáže. V některých částech stavby jsou také vazby na stavební připravenost, zejména provedení stavebních prostupů svislými a vodorovnými konstrukcemi.


Před objednáním materiálu, zahájením montáže a dodávek je nutné zkontrolovat skutečný stav na stavbě, zda projektové řešení odpovídá skutečnosti a zařízení lze do daného prostoru umístit.

Všechny rozměry je nutné před zadáním do výroby ověřit na stavbě.

Tento dokument byl vypracován dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Změna č.	Datum	Popis změny



±0,00 = 1.NP výškový systém: Bpv souřadnicový systém: S-JTSK			<div><div>SLUŽBY CHOMUTOV</div></div> <div>Vítězslav Daniš PPCapy 37, 430 01 Údlice IČO: 02448676 DIČ: CZ02448676 ID dat. schv.: svbuzj3 +420 734 453 114 danis@sluzby-chomutov.cz</div>	
VYPRACOVAL	Ing. Michal Hamr			
KONTROLOVAL	Ing. Miloslav Čáp, Ph.D.			
STAVEBNÍK	Sociální služby Chomutov, p.o., Písečná 5030, 430 04 Chomutov			
MÍSTO STAVBY	Chomutov, k. ú. Chomutov I, p. p. č. 5772/161, 6126/17			
NÁZEV STAVBY	Evakuační výtahy v domově pro seniory, Písečná 5062, Chomutov			
STUPEŇ PD	Provádění stavby		FORMÁT	A2
OBJEKT	Domov pro seniory – Písečná 5062, Chomutov		DATUM	listopad 2022
ČÁST DOKUMENTACE	D.1.4.7 Elektrická požární signalizace		ZAKÁZKA	2022-14
NÁZEV	Půdorys 1.PP		MĚŘÍTKO	číslo VÝKRESU 1:50 D.1.4.7.b.01
Autorská práva vyhrazena; Chráněno podle ISO 16016 v platném znění.				