


SITUACE / PŮDORYS

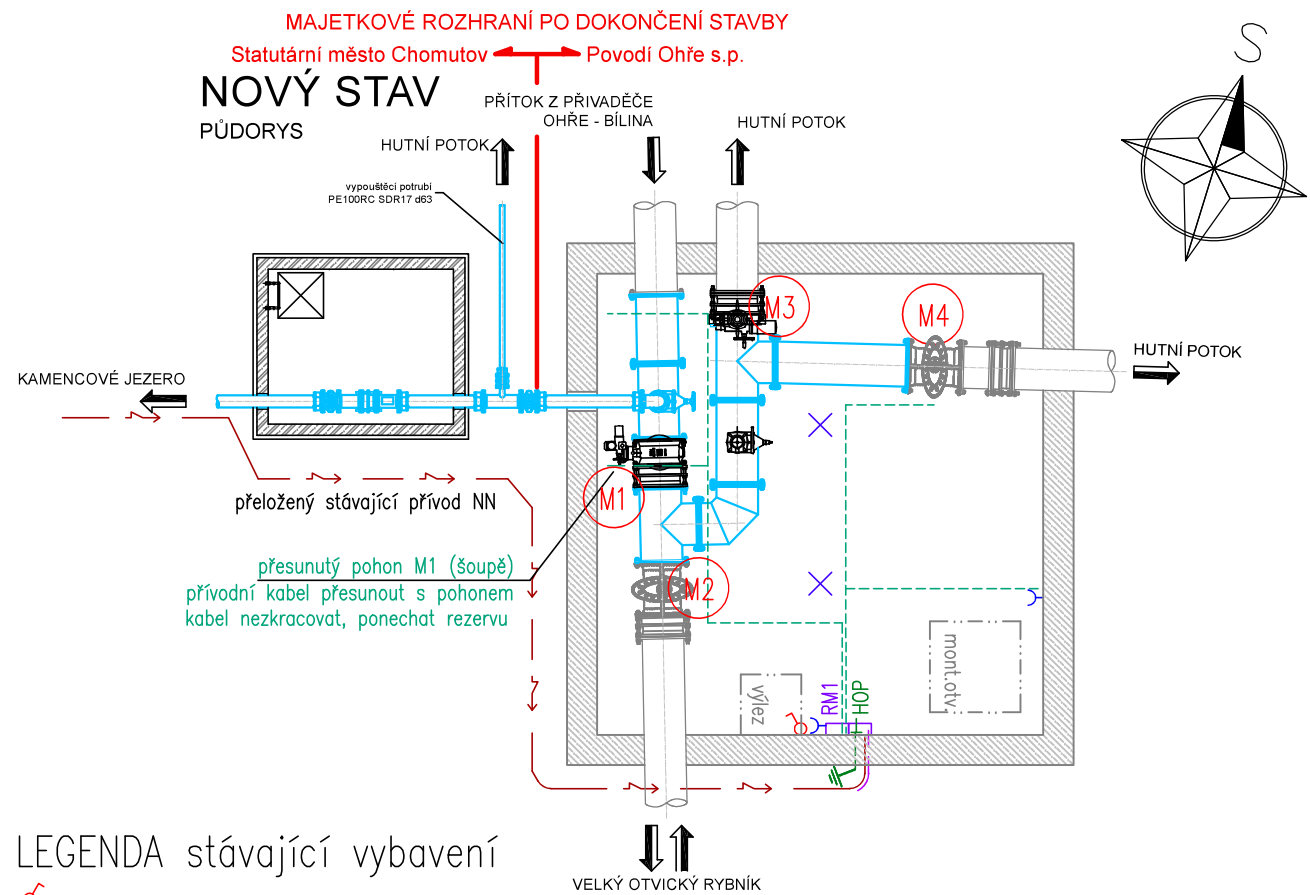

LEGENDA stávající vybavení

- spínač 1 – IP44 nástěnný
- zásuvka 230V – IP44
- přisazené svítidlo E27/60W, IP54
- drátěný žlab DZ 60x50 na stropě
- přívod – AYKY–J 4x25 v zemi v chrániče KF09050
- průchodka
- uzemnění / pospojování

M1, M2, M3, M4 stávající servopohony pro ovládání uzávěrů

POZNÁMKA

Objekt je umístěn v zemi, podkladní beton doplněn základovým zemničem. Armování ŽB konstrukce bude uzemněno. Veškerá potrubí a kovové konstrukce budou pospojovány na kabelové žlaby.

NÁZEV AKCE :			
<b>SYSTÉM DOPOUŠTĚNÍ KAMENCOVÉHO JEZERA</b> k.ú. Chomutov I.			
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE : <b>DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ LINIOVÉ STAVBY</b>			
INVESTOR : <b>STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV</b>		MÍSTO STAVBY : <b>Chomutov</b>	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT : <b>SINGS projekční ateliér s.r.o.</b> Škroupova 1059, 430 01 Chomutov tel.: 474 626 074 e-mail: <a href="mailto:sings@sings.cz">sings@sings.cz</a>		RAZÍTKO : 	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : <b>Bc. Jaroslav Koutník</b>			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : <b>Ing. Ivan Menhard</b>			
ZPRACOVAL : <b>Ing. Ivan Menhard</b>			
ČÁST DOKUMENTACE : <b>D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ</b>		ČÍSLO PARÉ :	
VÝKRES : <b>D.2.1.10. ÚPRVA ELEKTROROZVODŮ - SITUACE / PŮDORYS</b>			
FORMÁT : <b>420 x 297</b>	MĚŘÍTKO : <b>1:100</b>	DATUM : <b>04/2022</b>	ČÍSLO ZAKÁZKY : <b>B.06.-22</b>