

SCHÉMA ROZVODU EZS

STŘECHA

3. NP

2. NP

1. NP

EZS



– SLABOPROUDÝ ROZVADĚČ



– KLÁVESTNICE EZS



– DETEKTOR POHYBU EZS-PIR SENZOR



– SIRÉNA EZS



– EXPANDER (DATOVÝ KONCENTRÁTOR)



– PŘÍDAVNÝ ZDROJ




– ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU



– MAGN.KONTAKT



– TÍŠŇOVÉ TLAČÍTKO

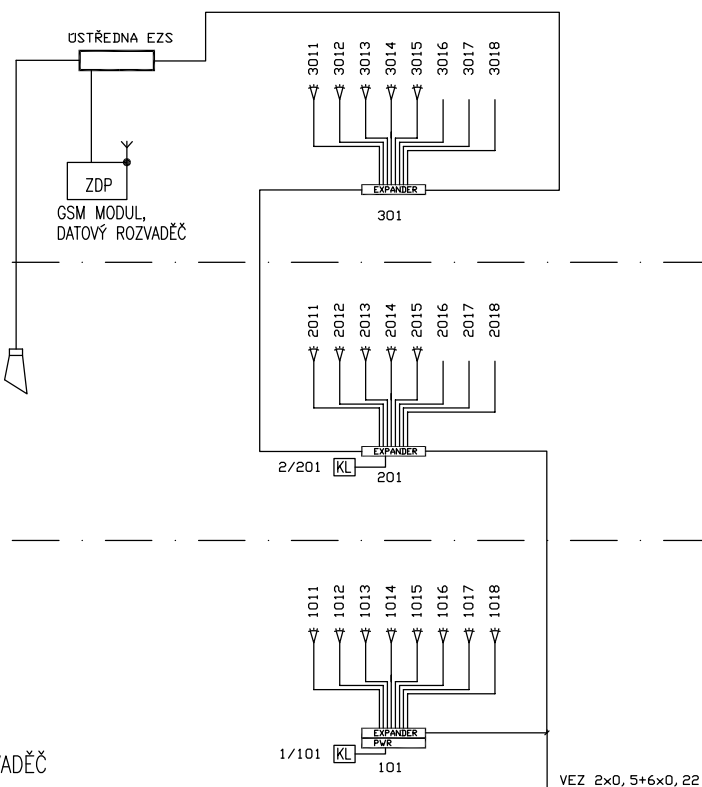

KABELAŽ BUDE VEDENA V PVC CHRÁNIČKÁCH
KABELAŽ UPŘESNÍ DODAVATEL SYSTÉMU!

projektant	kreslil	projektant části:
ING.M.ŠKVÁRA	ING.M.ŠKVÁRA	ELPRO CHOMUTOV s.r.o.
	P.BUCHTA	LIDICKÁ 2211/13, CHOMUTOV 430 03 IČ:28701216, DIČ:CZ28701216 TEL: 474 331 680
C		
B		
A		
označení	změna	datum
ved. proj.	projektant	projektant
ING.M.Steňko	ING.J.ŘÁPEK	ING.J.ŘÁPEK
investor	Statutární město Chomutov	
Rekonstrukce č.p.224 Hálkova ulice, Chomutov		datum
D.7 ELEKTROINSTALACE		12/2021
SCHÉMA ROZVODU EZS		č. zak.
		ES10/2022
		měřítka

		stupeň
		DPS
		paré:
		č.výkresu:
		D.7-12



SM PROJEKT s.r.o.

PROJEKČNÍ
A INŽENÝRSKÁ
KANCELÁŘ

Blatenská 2306, 430 03 Chomutov 3
www.smprojekt.cz