

Obec:	CHOMUTOV (562971)
Katastrální území:	CHOMUTOV (652458)
Investor:	Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, 430 04 Chomutov
zodp. prof.:	-
gen. projektant:	DPU REVIT s.r.o., 28. října 375/9, Praha 1 - 110 00 Staré Město
prof. část:	ing. Josef Štech, Školní 260, Perštejn 431 63
vyráběte:	ing. Josef Štech, Školní 260, Perštejn 431 63

Část PD:	ELEKTROINSTALACE / MaR		
VÝKRES:	TYPOVÉ ZAPOJENÍ VZT		
stupně PD:	DSP	datum:	02/2016
měřítko:	-	oznám.:	41

E1+E2 společným vodičem 5 žil / přípojka 230 V, 50Hz, první jištění pro VZT samostatně, jištění 1x10A char.C, druhé jištění pro ohřivač vč. vytřezecí cívky, celkem max 1500W


E3 – Kanálové čidlo CO2, SYKFY 2x2x0,5

E4 – ovláddádní uzavírací klapky – čerstvý / odpadní vzduch

E5 – protipožární kouřové čidlo v sání, připojeno na STOP kontakt

E6 – připojení nástěnného ovladače.

E7 – tlačítka pro zvýšení odtahu – soc. zařízení

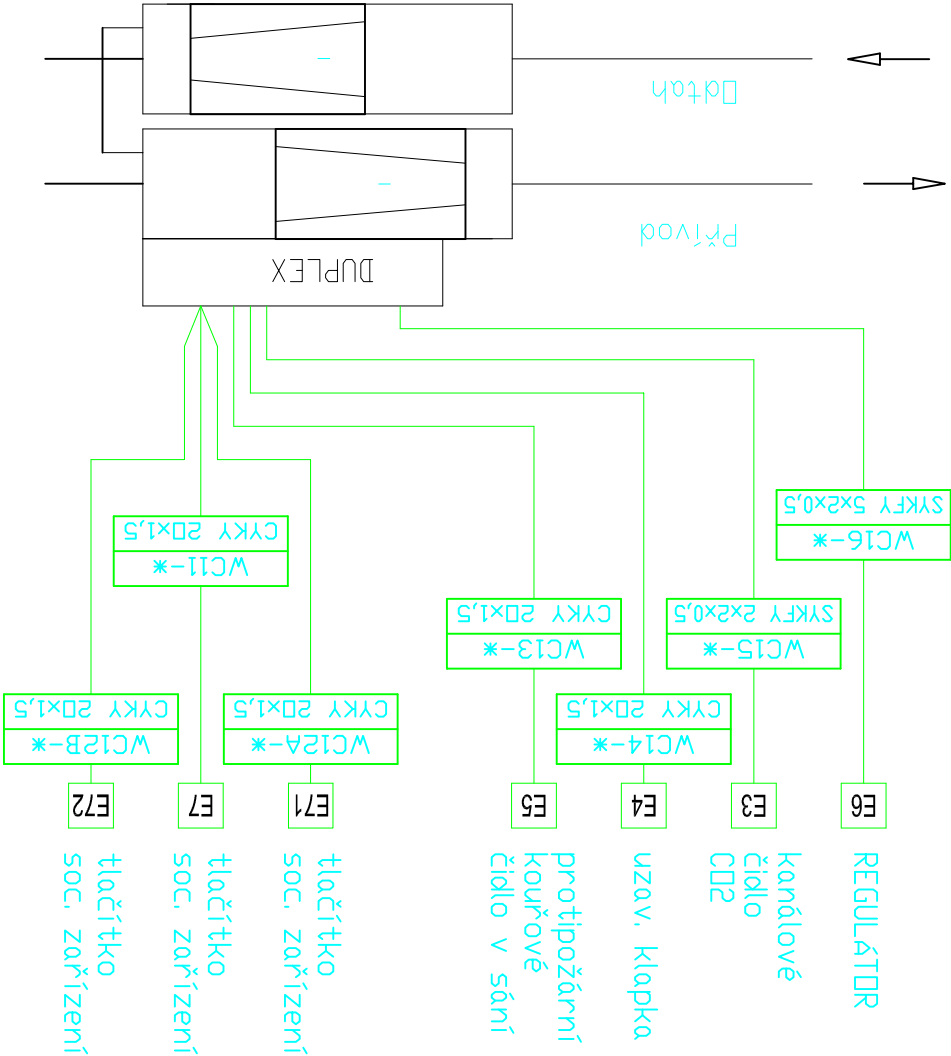

VZT A01	místnost	E3	1.05 – čidlo CO2	E4	1.03 – uzav. klapka	E5	1.03 – kouř. čidlo v sání	E6	1.09 – regulátor	E7	1.03 – tlačítko	E71	1.03 – tlačítko	E72	1.12 – tlačítko
VZT A02	místnost	E3	2.05 – čidlo CO2	E4	2.03 – uzav. klapka	E5	2.03 – kouř. čidlo v sání	E6	2.09 – regulátor	E7	2.03 – tlačítko	E71	2.03 – tlačítko	E72	2.12 – tlačítko
VZT B01	místnost	E3	1.05 – čidlo CO2	E4	1.03 – uzav. klapka	E5	1.03 – kouř. čidlo v sání	E6	1.09 – regulátor	E7	1.03 – tlačítko	E71	1.03 – tlačítko	E72	1.12 – tlačítko
VZT B02	místnost	E3	2.05 – čidlo CO2	E4	2.03 – uzav. klapka	E5	2.03 – kouř. čidlo v sání	E6	2.09 – regulátor	E7	2.03 – tlačítko	E71	2.03 – tlačítko	E72	2.12 – tlačítko
VZT C01	místnost	E3	1.36 – čidlo CO2	E4	1.38 – uzav. klapka	E5	1.38 – kouř. čidlo v sání	E6	1.37 – regulátor	E7	1.35 – tlačítko	E71	1.34 – tlačítko	E72	1.36 – tlačítko

ZARÍZENÍ