



Číslo pozemku: -		Obec: CHOMUTOV (652971)	
Katastrální území: CHOMUTOV (652458)		Investor: Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, 430 04 Chomutov	
zodp. prof.: -		gen. projektant: DPU REVIT s.r.o., 28. října 375/9, Praha 1 - 110 00 Staré Město	
prof. část: ing. Josef Štech, Školní 260, Perštejn 431 63		vypracoval: ing. Josef Štech, Školní 260, Perštejn 431 63	
Rizikové větrání MŠ Kvítek Chomutov, Písečná 5072, CHOMUTOV (652458)			
Část PD: ELEKTROINSTALACE / MaR		Výkres: ROZVADĚČ RP-23	
Stupeň PD: DSP		měřtko: -	
datum: 02/2016		03	
oznámka:			

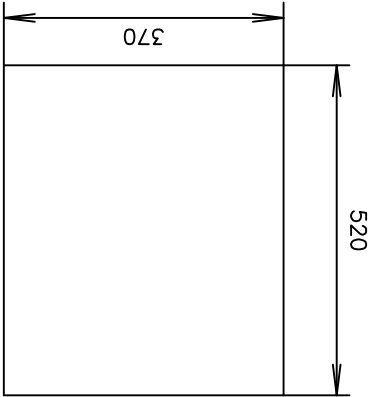

ROZVADĚČ ZAPUŠTĚNÝ INSTALAČNĚ  
S PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVOU EI-S 30 DP1  
—  
OCELOPLÉCHOVÝ PRO 28 MODULŮ  
HLoubKA OTVORU 240 mm

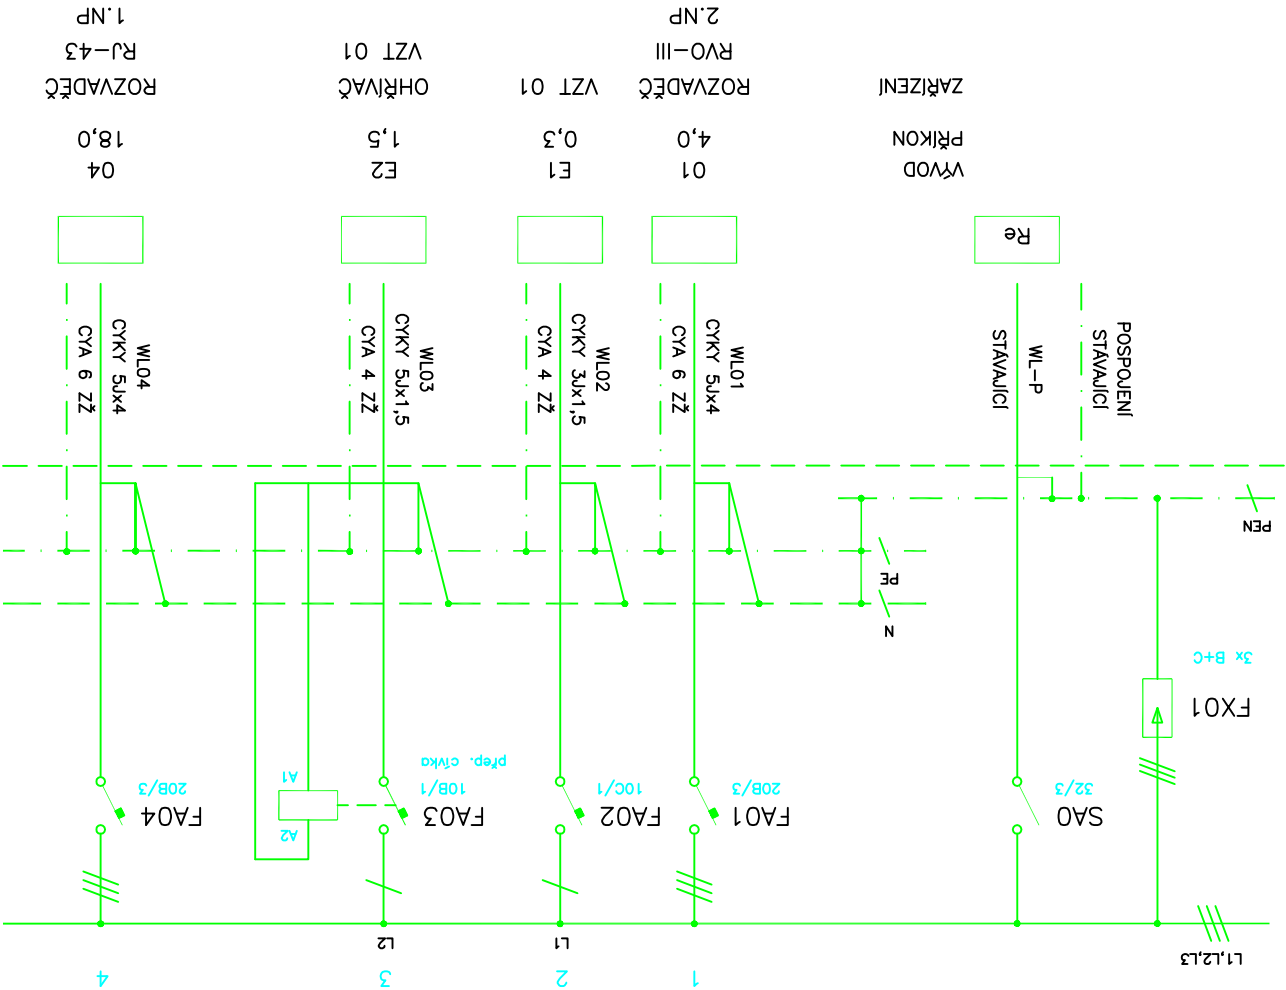

3+PEN 400V/50Hz, TN-C-S