

Objekt:	Řízené větrání MŠ Kvítek Chomutov, Písečná 5072, CHOMUTOV (652458)		
Obec:	CHOMUTOV (652971)		
Katastrální území:	CHOMUTOV (652458)		
Investor:	Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, 430 04 Chomutov		
Zodp. prof.:	-		
gen. projektant:	DPU REVIT s.r.o., 28. října 375/9, Praha 1 - 110 00 Staré Město		
prof. část:	Ing. Josef Štech, Školní 260, Perštejn 431 63		
vyráběvatel:	Ing. Josef Štech, Školní 260, Perštejn 431 63		

Část PD:	ELEKTROINSTALACE / MaR		
Výkres:	TYPOVÉ ZAPOJENÍ VZT		
Stupeň PD:	DSP	datum:	02/2016
měřítko:	-		
05		označ.:	

E1+E2 společným vodičem 5 žil / přípojka 230 V, 50Hz, první jištění pro VZT samostatně jištěná 1x10A char.C, druhé jištění pro ohřivač vč. vyrážecí cívky, celkem max 1500W

E3 – Kanálové čidlo CO2, SYKFY 2x2x0,5


E4 – ovládací uzávěrací klapky – čerstvý / odpadní vzduch

E5 – protipožární kouřové čidlo v sání, připojeno na STOP kontakt

E6 – připojení nástěnného ovladače.

E7 – tlačítka pro zvýšení odtahu – soc. zařízení

# POŽADAVKY ELEKTROINSTALACE

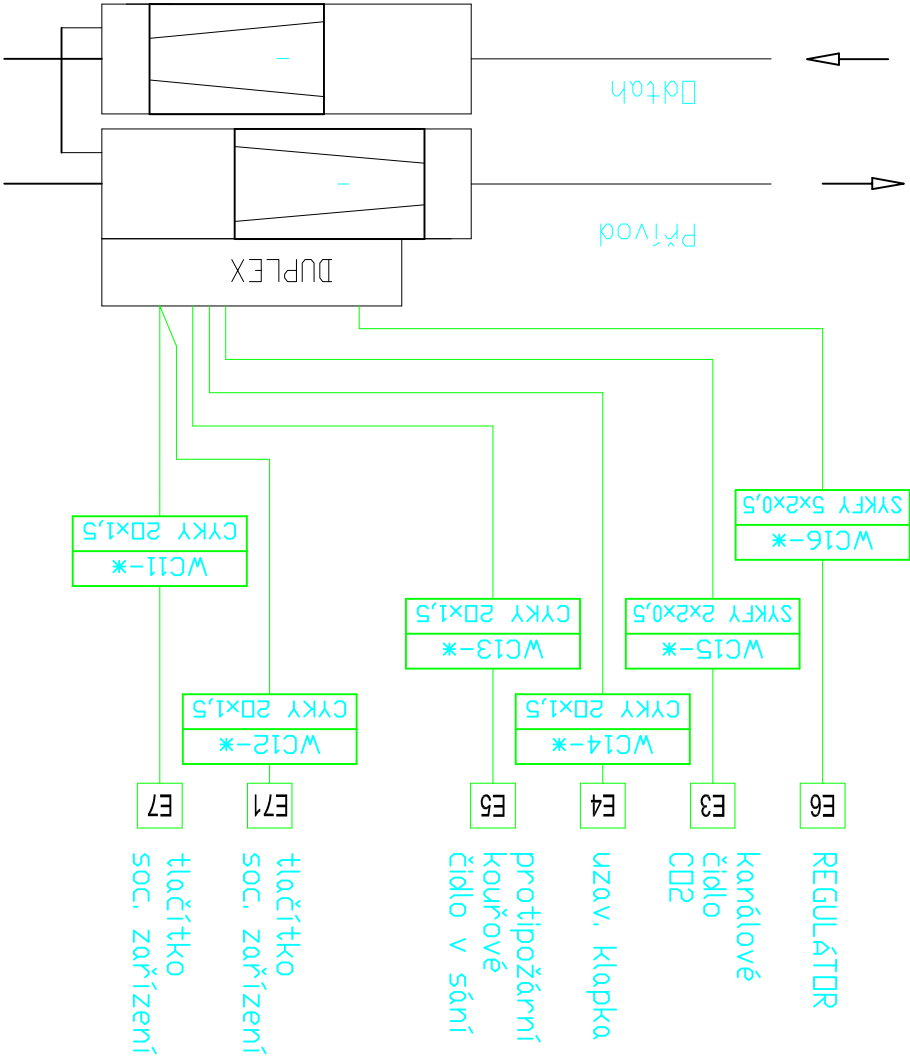

VZT 01		místnost	E3	1.08 – čidlo CO2	E4	1.14 – UZAV. KLAPKA	E5	1.14 – KOUŘ. ČIDLO V SÁNĚ	E6	1.12 – REGULATOR	E7	1.07 – TLAČÍTKO	E71	1.08 – TLAČÍTKO
VZT 02A		místnost	E3	2.08 – čidlo CO2	E4	2.14 – UZAV. KLAPKA	E5	2.14 – KOUŘ. ČIDLO V SÁNĚ	E6	2.12 – REGULATOR	E7	2.07 – TLAČÍTKO	E71	2.08 – TLAČÍTKO
VZT 02B		místnost	E3	2.21 – čidlo CO2	E4	2.18 – UZAV. KLAPKA	E5	2.18 – KOUŘ. ČIDLO V SÁNĚ	E6	2.17 – REGULATOR	E7	2.21 – TLAČÍTKO	E71	2.22 – TLAČÍTKO

## ZAŘÍZENÍ