


3PEN, AC 50Hz, 400V/TN-C-S
OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ Č.

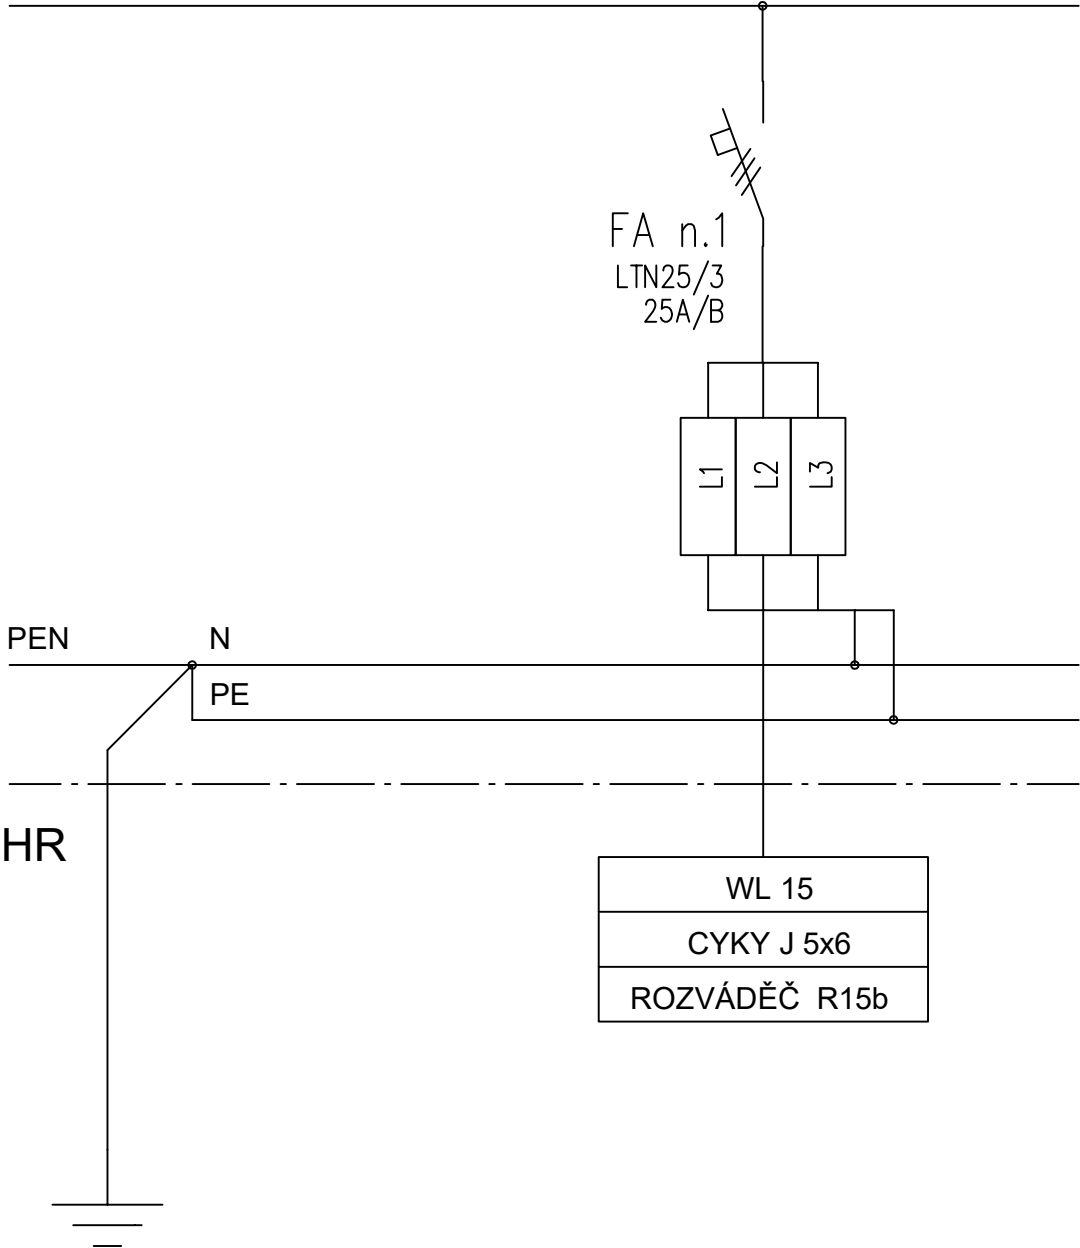

DO ROZVÁDĚČE HR
BUDE DOPLNĚN UVEDENÝ JISTIČ

PROJ. ELEKTRO		KAREŠ MIROSLAV		<div>KAREŠ MIROSLAV</div> <div>IČO - 44507933</div> <div>ČKAIT 0400382</div>	
ADRESA : MOST, UL. F.L.ČELAKOVSKÉHO č.890		MOBIL: 732985454			
KRAJ : ÚSTECKÝ		OBEC : CHOMUTOV			
INVESTOR : MĚSTO CHOMUTOV OBJEDNATEL:					
NÁZEV AKCE :				FORMÁT	1 x A4
<div>SPORTOVNÍ HALA - MÁNESOVÁ 4980</div> <div>REKONSTRUKCE VZT</div> <div>SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE</div>				DATUM	07 / 2017
				STUPEN	DSP
				ČÍSLO ZAKÁZKY :	
DOPLNĚNÍ VÝVODŮ DO ROZVÁD. HR				MĚŘÍTKO :	ČÍSLO VÝKRESU : <div>Fe 9</div>