



# Regulace 5313

Jištění ze strany stavby 13 – 20 AT

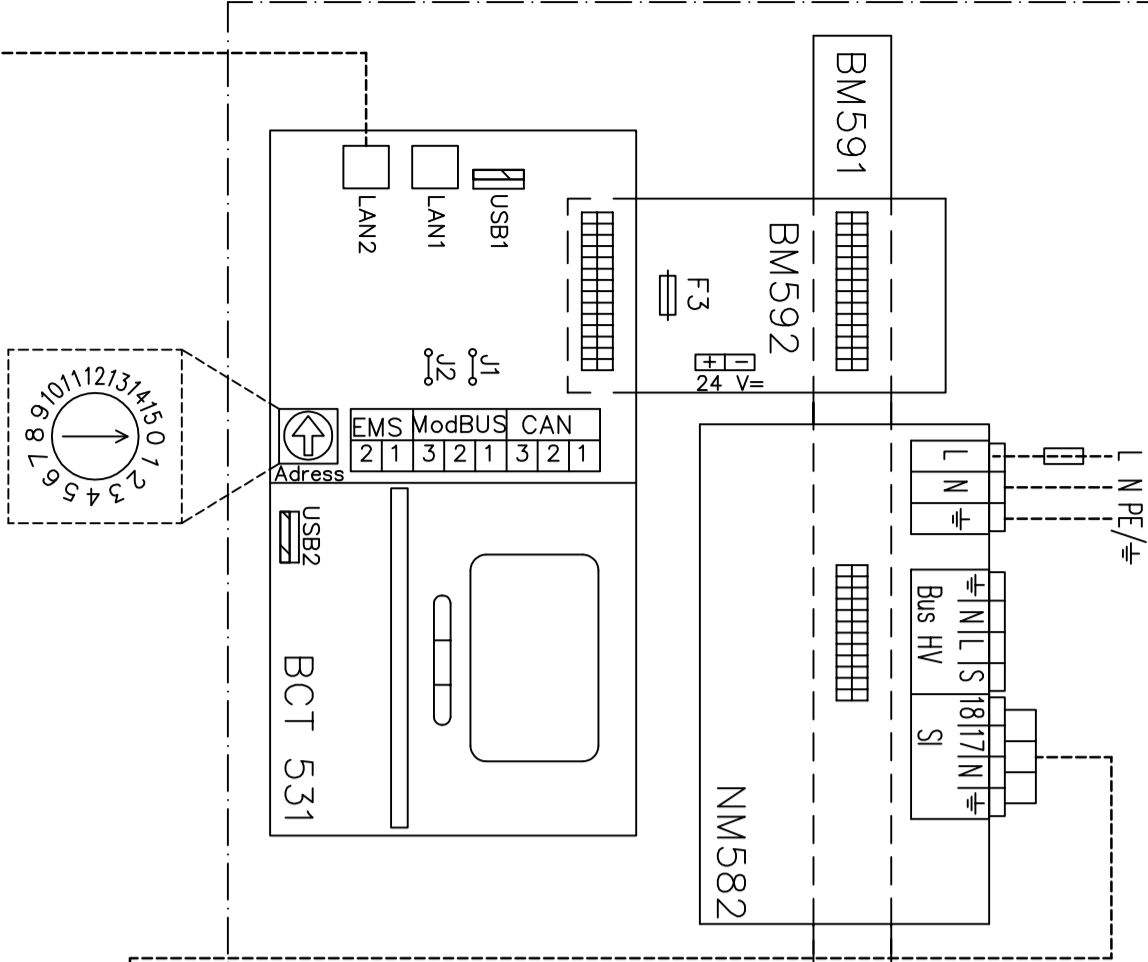


# Regulace 5313

Jištění ze strany stavby 13 – 20 AT

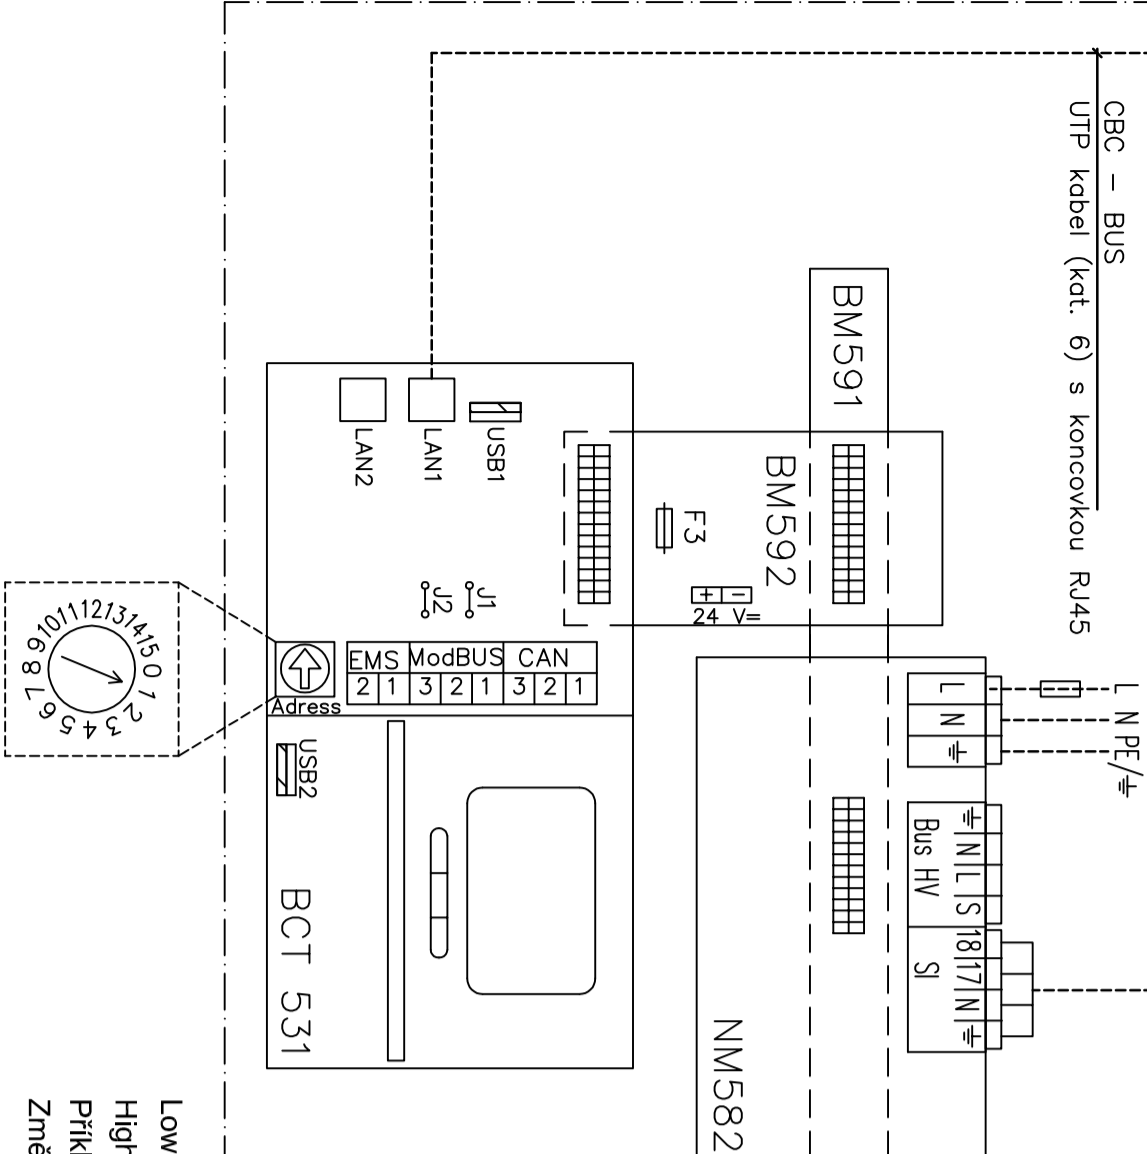


# Modul FM–CM

Sumární porucha 3 x 1,5²

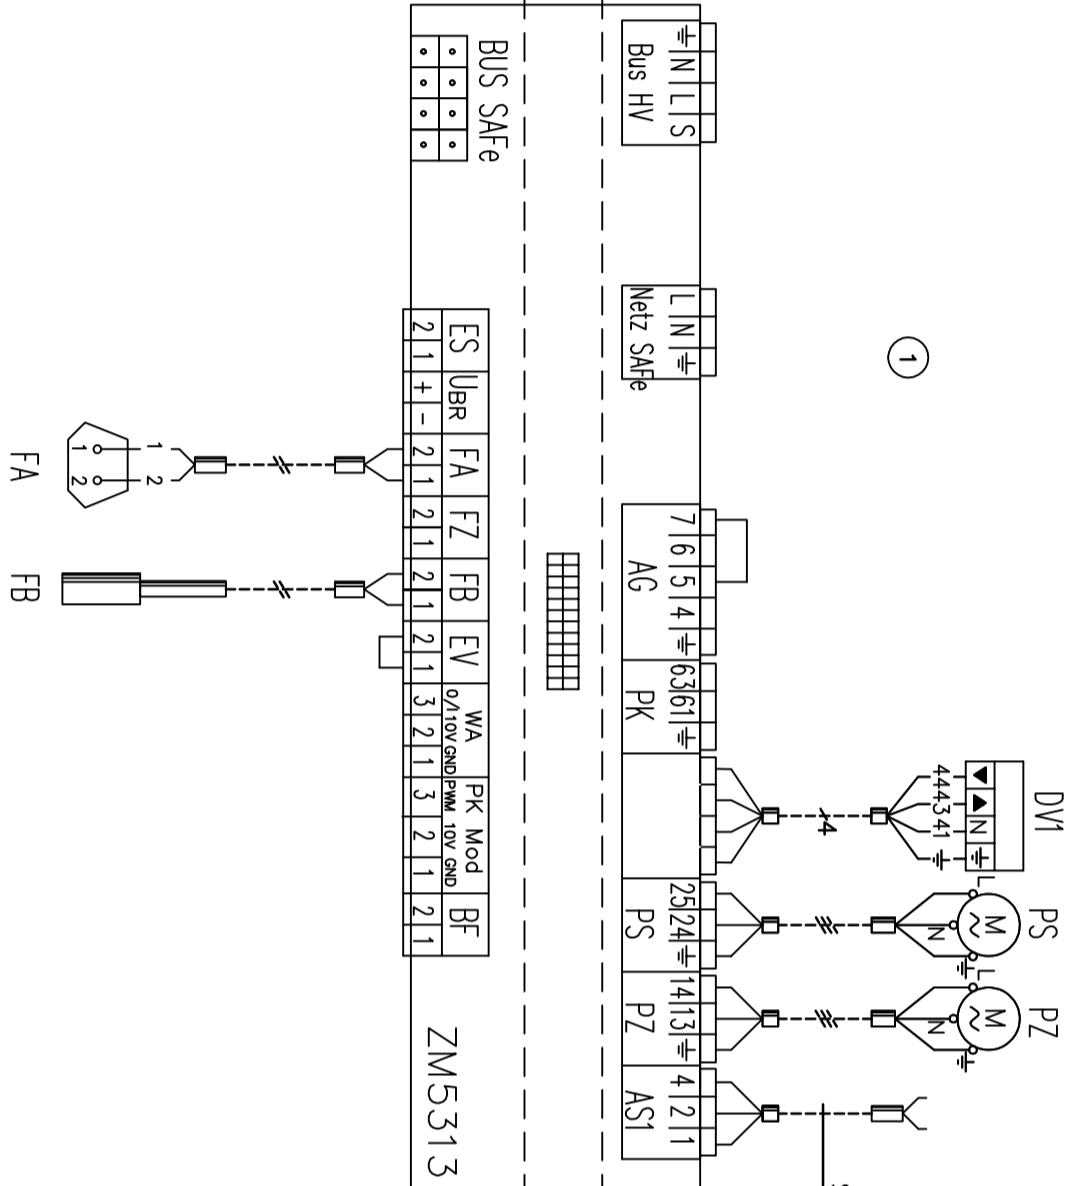

FVS ⑤

# Modul FM–MM

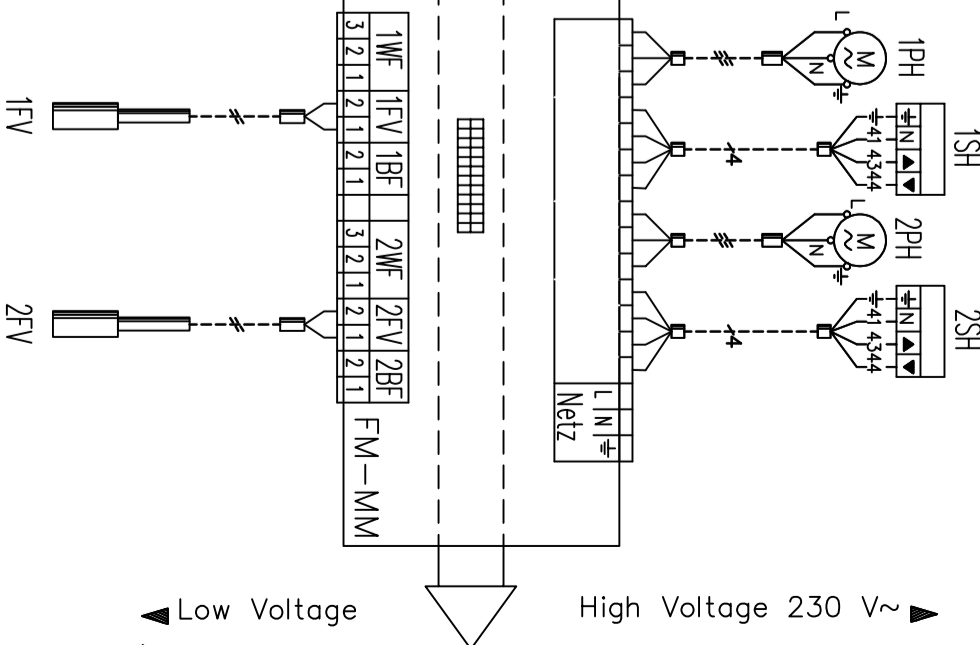

Externí blokace kotlů 4 x 1,5²

Externí blokace kotlů 4 x 1,5²

HAVARIJNÍ STAVY

## LEGENDA ZAŘÍZENÍ – KOTLOVÁ TECHNOLOGIE

- 1 PLYNOVÝ STACIONÁRNÍ KONDENZÁČNÍ KOTEL BUDERUS BUDERUS LOGANO PLUS KB372 – 100 PRAVÝ JÍMNOVÝ TEPELNÝ VÝKON (80/60°C) 15,5–93 kW JÍMNOVÝ TEPELNÝ VÝKON (50/30°C) 17,2–100 kW SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU 10,1 m³h<sup>-1</sup> ELEKTRICKÝ PŘÍKON (230V/50 Hz) 28–156 W OBJEEM 18 LITRŮ, HMOTNOST 132 KG, (o.č. 7736602992)
- 2 PLYNOVÝ STACIONÁRNÍ KONDENZÁČNÍ KOTEL BUDERUS BUDERUS LOGANO PLUS KB372 – 100 LEVÝ JÍMNOVÝ TEPELNÝ VÝKON (80/60°C) 15,5–93 kW JÍMNOVÝ TEPELNÝ VÝKON (50/30°C) 17,2–100 kW SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU 10,1 m³h<sup>-1</sup> ELEKTRICKÝ PŘÍKON (230V/50 Hz) 28–156 W OBJEEM 18 LITRŮ, HMOTNOST 132 KG, (o.č. 7736602998)
- 3 REGULAČNÍ PŘÍSTROJ LOGAMATIC 5313 DOTYKOVÝ OVLADAČI DISPLAY 7" ŘÍZENÍ OKRUHU TV A CÍRKULACE (o.č. 7736602048) MODUL FM–CM KASKÁDOVÝ MODUL VČETNĚ ČIDLA (o.č. 7736602089) MODUL FM–MM ŘÍZENÍ 2 x TOPNÝ OKRUH (o.č. 8718598828)
- 5 TEPLOTNÍ ČIDLO – VÝSTUPNÍ TEPLOTA (o.č. 7736602089)
- 15 PORUCHOVÁ SIGNALIZACE SIEMENS KOTELNÍK 1 – SADA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		ING. VACLAV REMUTA	
VYPRACOVAL		ING. VACLAV REMUTA	
KRAJ: ÚSTECKÝ		OBEC: CHOMUTOV	
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, ZBOROVSKÁ 4602, 430 28 CHOMUTOV			
AKCE			
REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY			
4. MŠ BLATENSKÁ CHOMUTOV			
D.1.4.2 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB – VYTÁPĚNÍ			
OBSAH VÝKRES			
SCHEMA ZAPOJENÍ – KOTLOVÁ REGULACE			
MĚŘTKO:			
–			
Ing. VACLAV REMUTA			
PRŮBĚŽNÁ 33172			
434 01 MOST			
IČ: 63756617 DIČ: CZ6812161521			
FORMÁT: A2		DATUM: 04/2021	
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO			
PROVÁDĚNÍ STAVBY			
ČÍSLO ZAKÁZKY: 03-2021-526			
ČÍSLO VÝKRESU: 526-D.1.4.2-02			