



VENKOVNÍ K. JEDNOTKA
Chladicí výkon (min / jmen / max):
0,9 / 6,6 / 7,4 kW

KABEL 5x1,5mm²
Ø6,35 iz + Ø15,88 iz

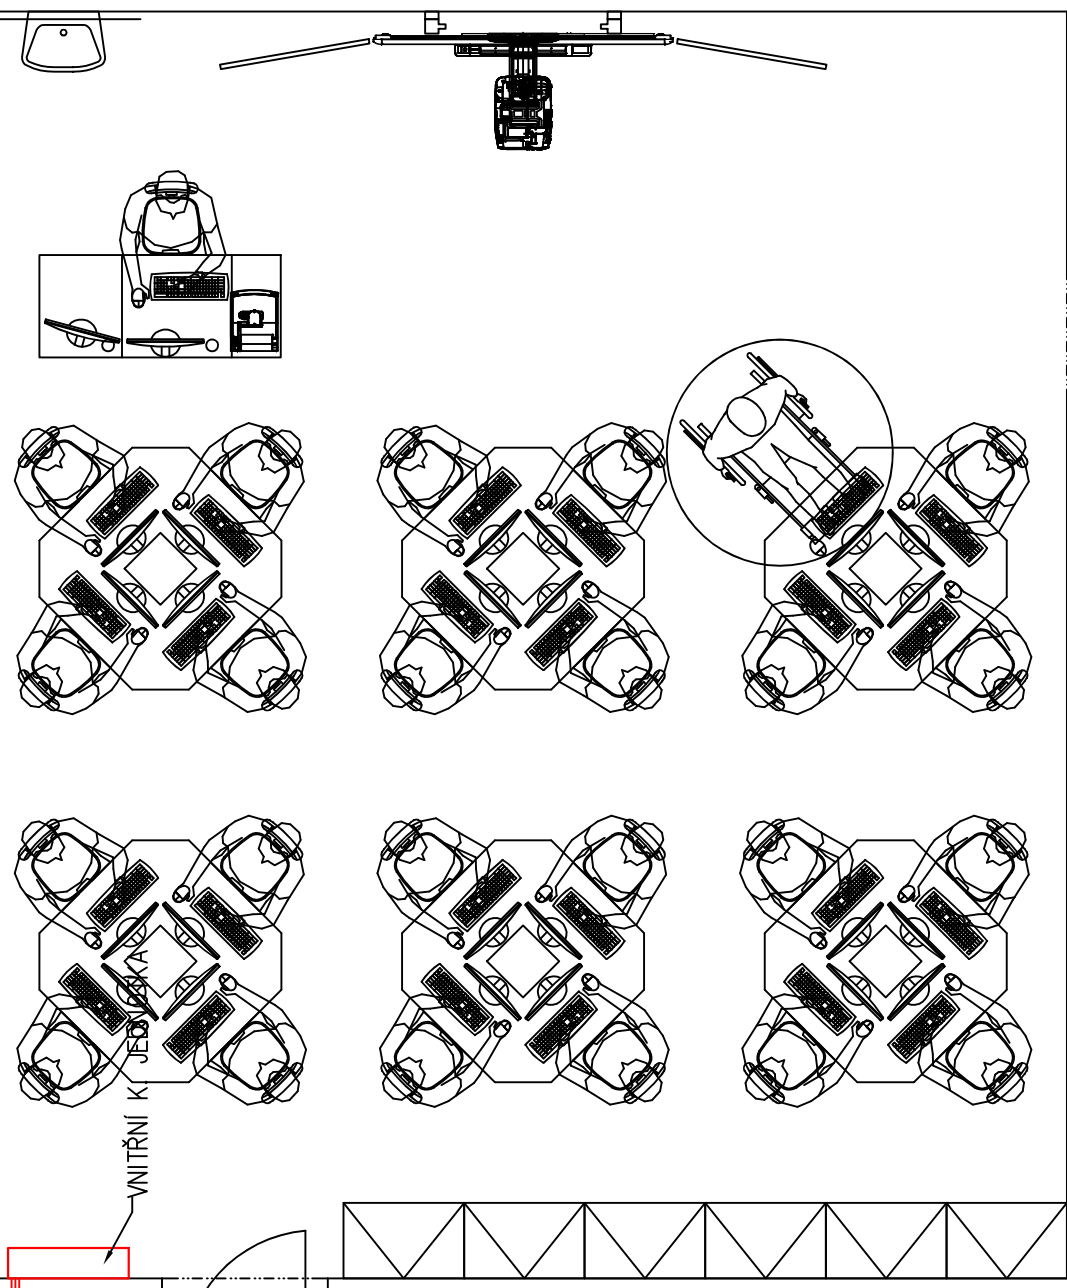

Investor: Statutární město Chomutov Zborovská 4602, 430 28 Chomutov IČO: 00261891		± 0,000 =	
Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	
Oprávněná osoba kooperanta:			číslo zakázky:
Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	
Ing. STANISLAV LESÁK	Ing. JAN UCHYTIL	Ing. LENKA KOSNAROVÁ	
<div><div><div>Revoluční 36/2, 430 02 Chomutov tel./fax: 474 652 962, 777 290 173 e-mail: kapatelier@kapatelier.cz website: www.kapatelier.cz</div></div><div><div>formát</div><div>číslo zakázky</div><div>stupeň dokumentace</div><div>datum 1. vydání</div><div>měřítko</div><div>číslo výkresu:</div></div><div><div>02</div><div>výtisk číslo:</div></div></div>			
stavba: REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE NA PŘÍKOPECH 895, CHOMUTOV			
objekt: profese: ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY			
obsah: UČEBNA IT 1			
název dig.souboru:	datum revize:	číslo revize:	