

SCHÉMA KLIMATIZACE - KL1

VENKOVNÍ KLIMATIZACE (61.64 kW)
Přidavne chladivo : 6.88 kg (Predplneno chladivem : 16.00 kg)


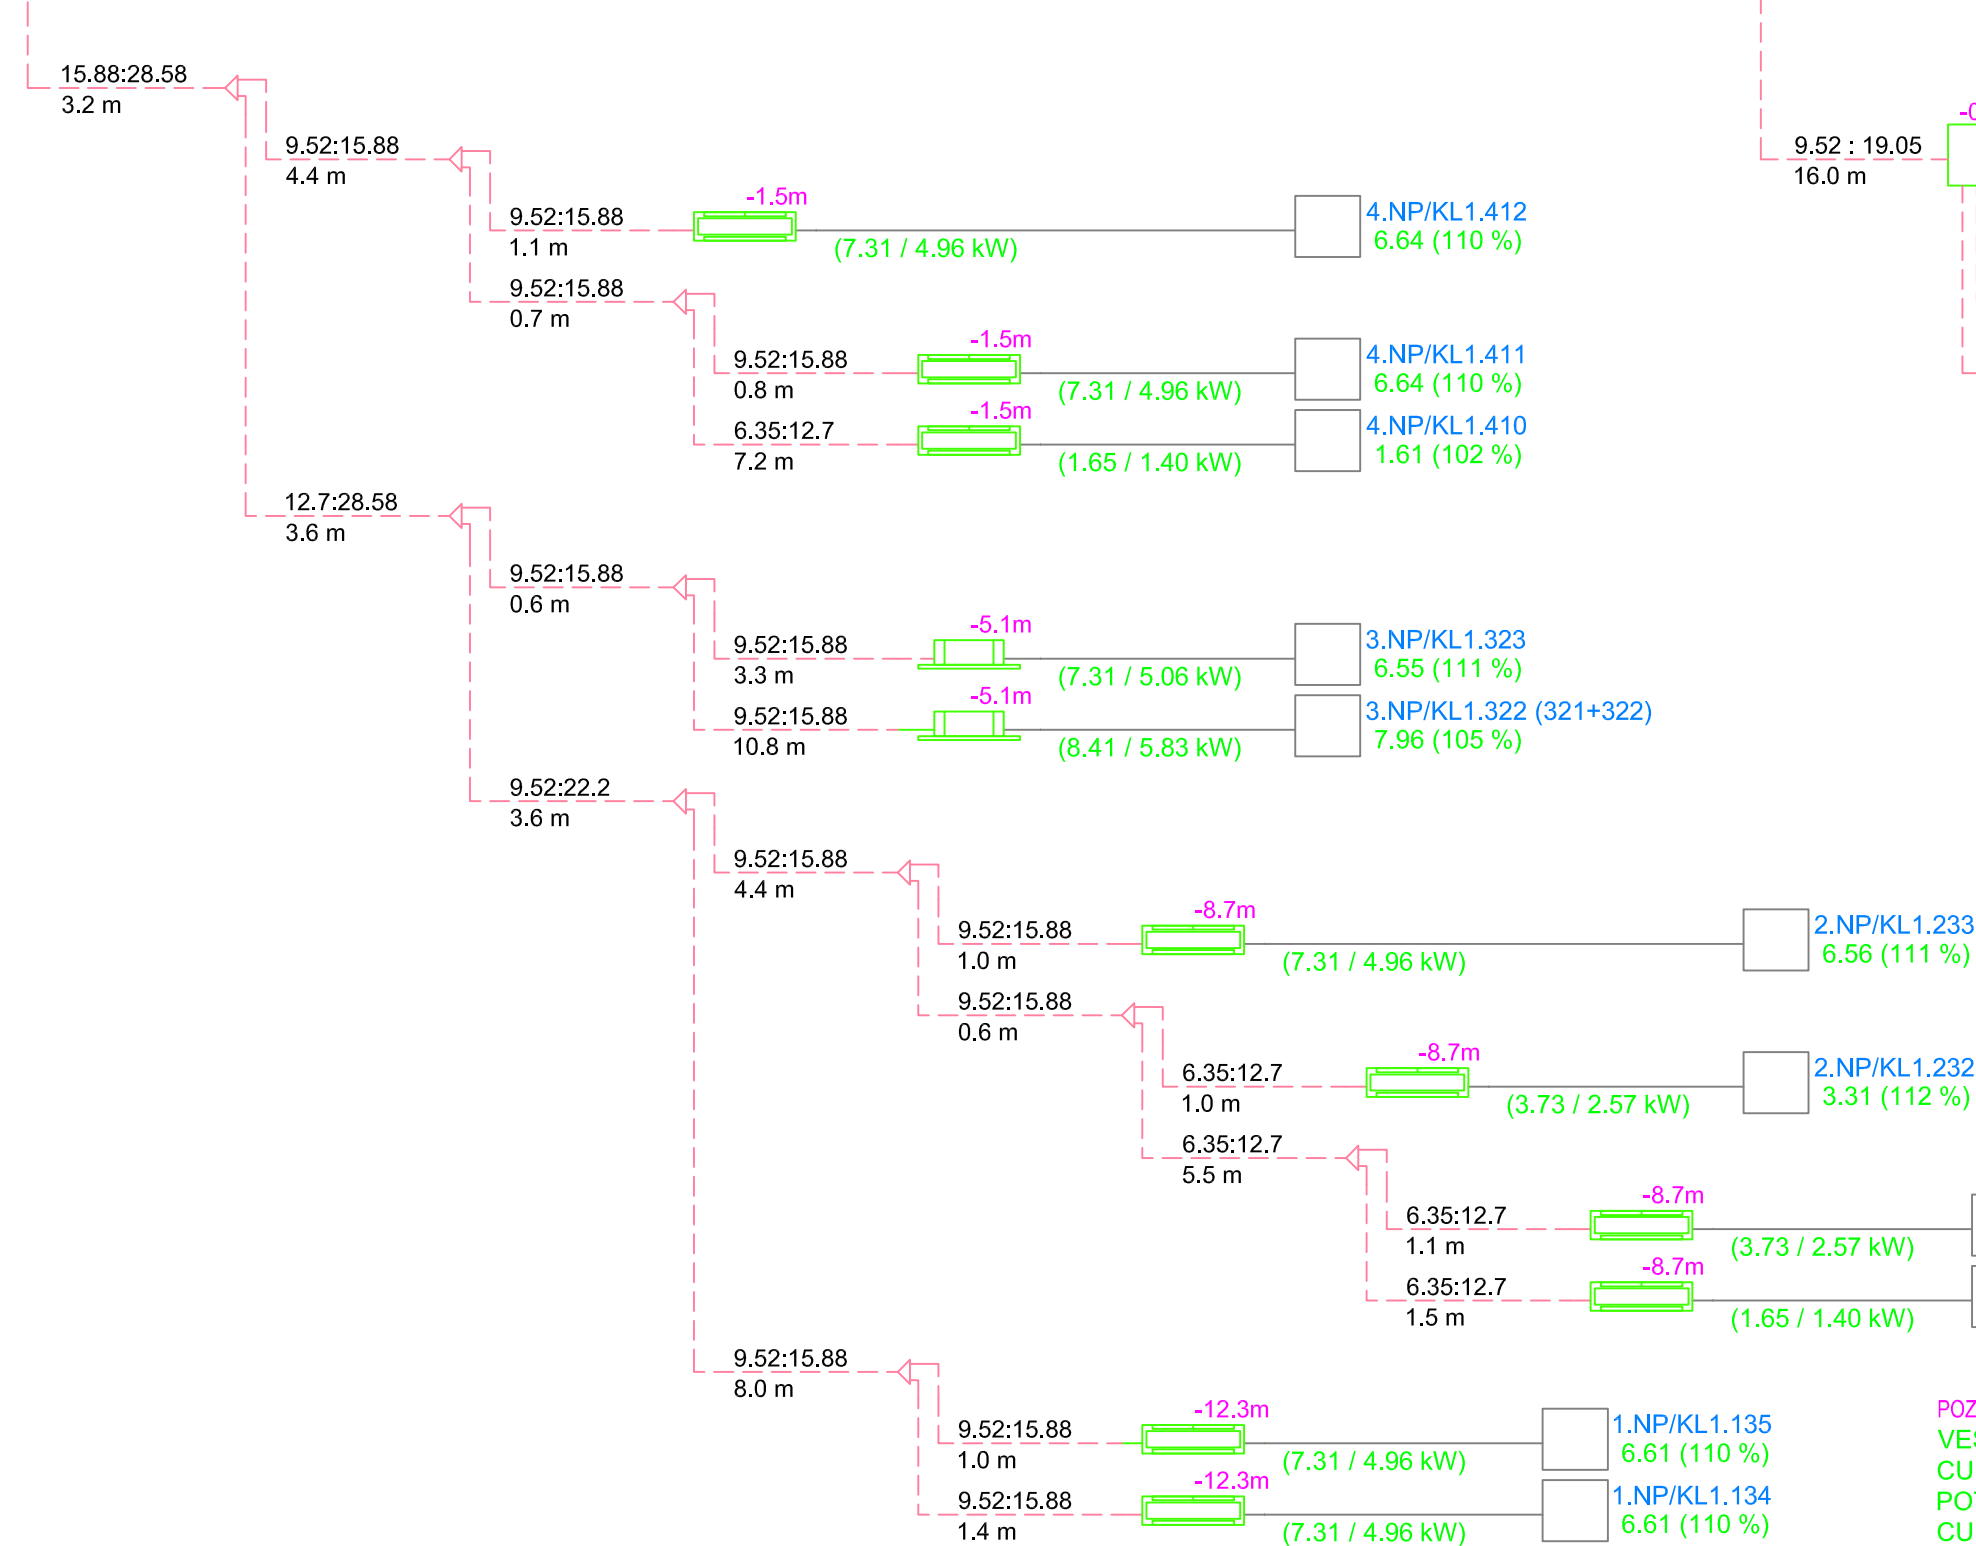


SCHÉMA KLIMATIZACE - KL2

VENKOVNÍ KLIMATIZACE (15.63 kW)
Přidavne chladivo : 0.29 kg (Predplneno chladivem : 4.20 kg)

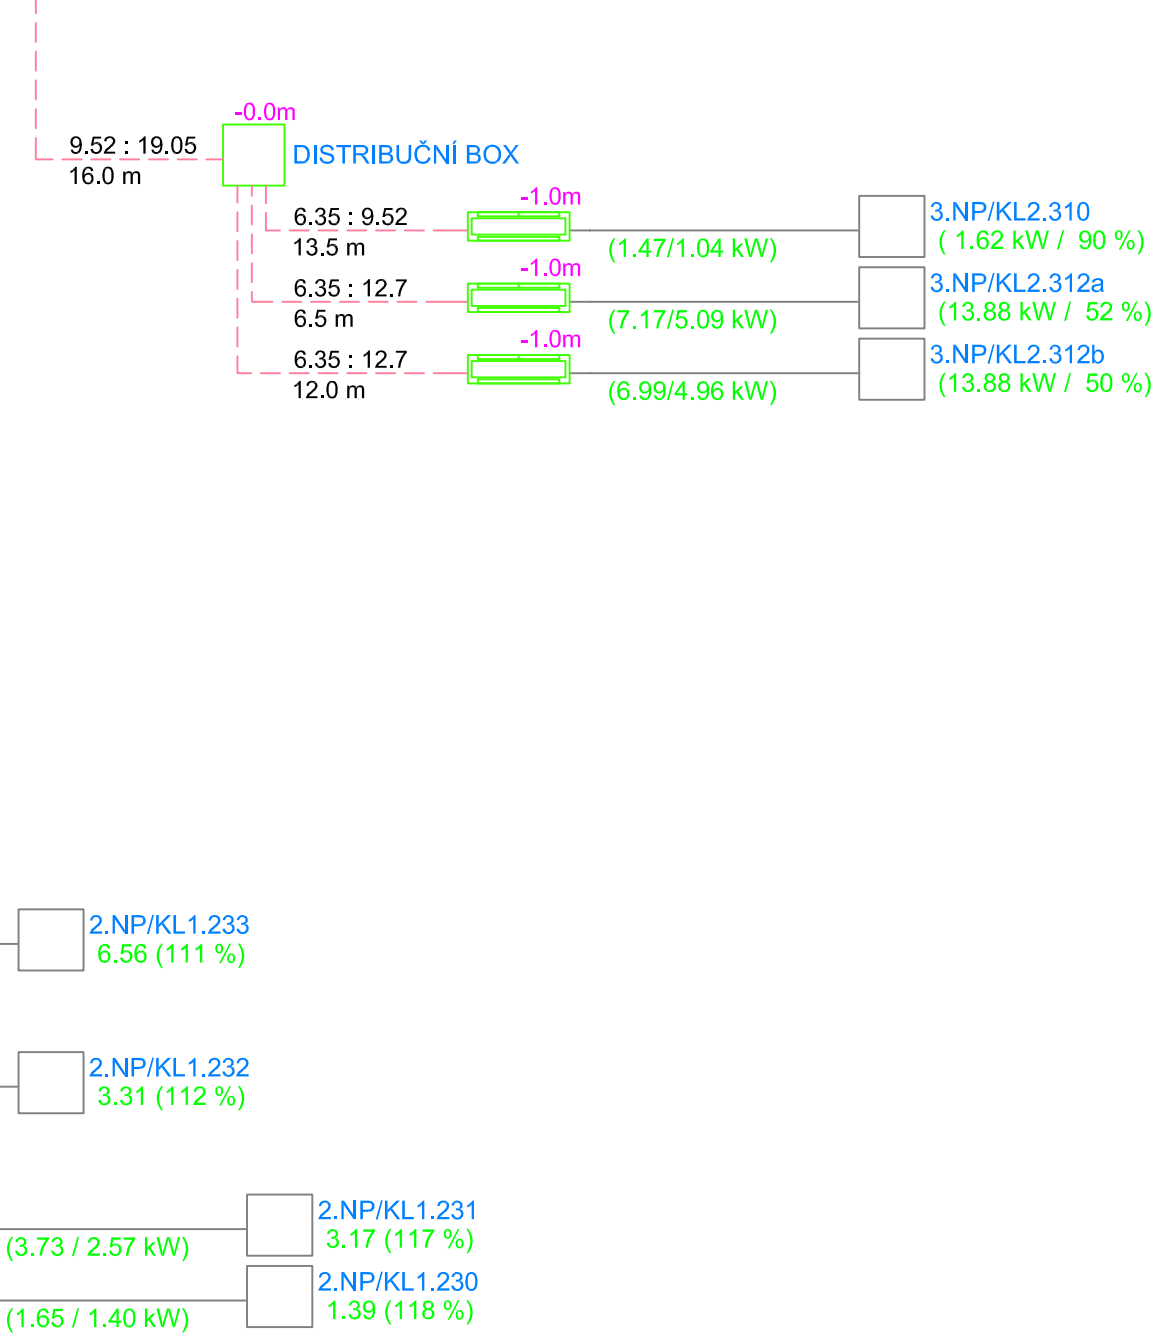

POZNÁMKY:
VEŠKERÉ ROZVODY CHLADU JSOU TEPELNĚ IZOLOVÁNY.
CU POTRUBÍ CHLADIVA DO Ø22 mm JE VEDENO V PŘEDIZOLOVANÉM
POTRUBÍ. TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE JE 6,5 - 10 mm.
CU POTRUBÍ CHLADIVA OD Ø28 mm JE IZOLOVÁNO TEPELNOU
KAUČUKOVOU IZOLOVANOU HADICÍ O TL. 13 mm.

					Dokumentace / Documentation:		ZADÁVACÍ DOKUMENTACE		Technické místo / technical site:	
					Zákazník / Client:		Akce / Project:		Počet listů/Pages	1
					KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. Boženy Němcové 552/32 430 01 Chomutov		UMÍSTĚNÍ KLIMATIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ DO OBJEKTU BUDOVY KINA SVĚT CHOMUTOV		List/Page	1
					Navrhl/Made by		KRAJCOVÁ		Název schéma / Loop Name	
					Kontroloval/Checked by		ŠIMAN		SCHÉMA KLIMATIZACÍ	
REV.0	31.7.2024	KRAJCOVÁ	ŠIMAN	KRAJCOVÁ	Schválil/Approved by		KRAJCOVÁ		DCC Code	Číslo výkresu / Drawing No.
Č./No.	Datum/Date	Navrhl/Originator	Kontroloval/Reviewed	Schválil/Approved					601-TV02	D1-4-1_IS24058_632-006
							INELSEV		Měřítko / Scale	
							INELSEV Servis s.r.o. Záluží 1, 436 01 Litvínov CZECH REPUBLIC		NO SCALE	