


- ROZVADĚČ R69-INFORMATIKA A PŘÍRODNÍ VĚDY
- \* NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 400/230V, stř. 50Hz, TNS
  - \* OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
  - \* TYP: ROZVODNICE DCEP, ZAPUŠTĚNÁ, IP 30/20, 72MOD. (3x24 MODULŮ)
  - \* INSTALOVANÝ PŘÍKON: CELKEM P<sub>i</sub> = 5 kW
  - \* SOUDOBOST: B = 0,8
  - \* SOUDOBÝ PŘÍKON: CELKEM P<sub>S</sub> = 4 kW
  - \* VÝPOČTOVÝ PROUD: I<sub>v</sub> = 6 A
  - \* PŘÍVOD: SPODEM/HOREM
  - \* VÝVODY: HOREM
  - \* ROZMĚRY: 588 x 620 x 140 (Š x V x H)
  - \* KOMPENZACE: NEJÍ

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK BUDOU INSTALOVÁNY JISTIČE 6kA.

<div>INVESTIČNÍ ZÁMĚR</div> <div>Základní škola Chomutov - Hornická</div> <div>Hornická 4387, 430 03 Chomutov</div>			
INVESTOR			
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV			
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov			
PROJEKTANT ČÍS.11		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	
ELPRO CHOMUTOV s.r.o.		ING.MILAN ŠKVÁRA	
UDOKA 2211/3, CHOMUTOV 430 03		PROJEKTANT	
TEL: 474 331 660		ING.MILAN ŠKVÁRA	
TEL: 474 331 660		PROJEKTANT	
		PAVEL BUCHA	
ČÍS.1 DOKUMENTACE		ČÍSLO REVIZE	
D. Dokumentace objektů		-	
D.14. Technika prostředí staveb		DATUM REVIZE	
D.14.c Silnoproudá elektrotechnika		-	
OBSAH		FABRIČÍ	
SCHÉMA ROZVADĚČE R69-		---	
INFORMATIKA A PŘÍRODNÍ VĚDY		DATUM	
		7/2023	
		MĚŘITVO	
		---	
ČÍSLO ZAKÁZKY		2308	
		MĚŘITVO	
		---	
		28	

GENERÁLNÍ PROJEKTANT		Ing. arch. Tereza Petříková	
Polykanova 1268/1		Ing. arch. Tereza Petříková	
CZ 430 01 Chomutov		Ing. arch. Tereza Petříková	
office@czechotecz		Ing. arch. Tereza Petříková	
ICO: 602 79 508		Ing. arch. Tereza Petříková	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. arch. Tereza Petříková	

STUPĚŇ		ČÍSLO PABE	
DPS		ČÍSLO VÝKRESU	

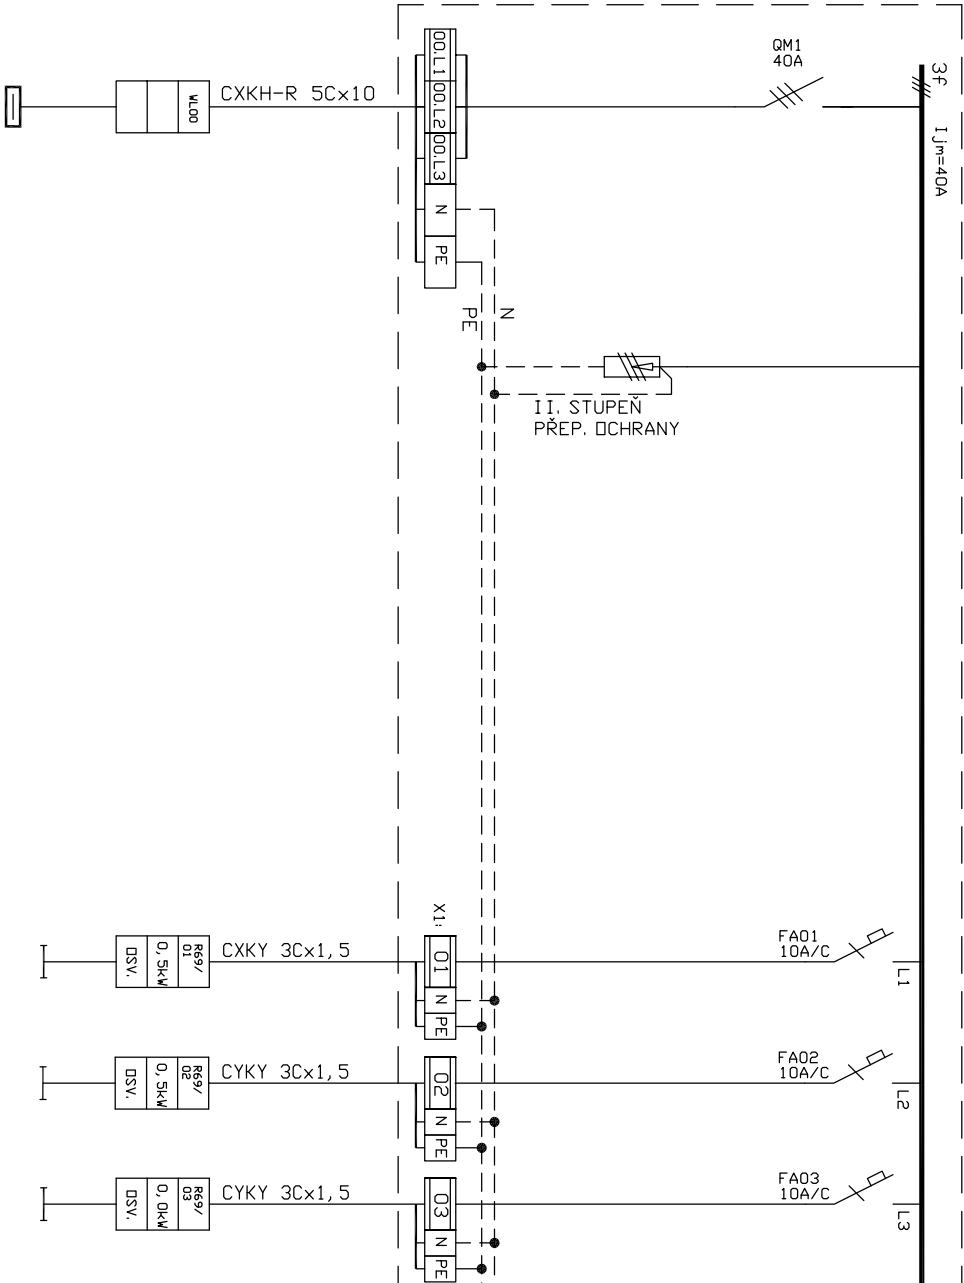


NAPŮJ. BOD -2R1  
JISTIČ 40A/3f/C

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ-REZ.

X1: SVORKOVNICE

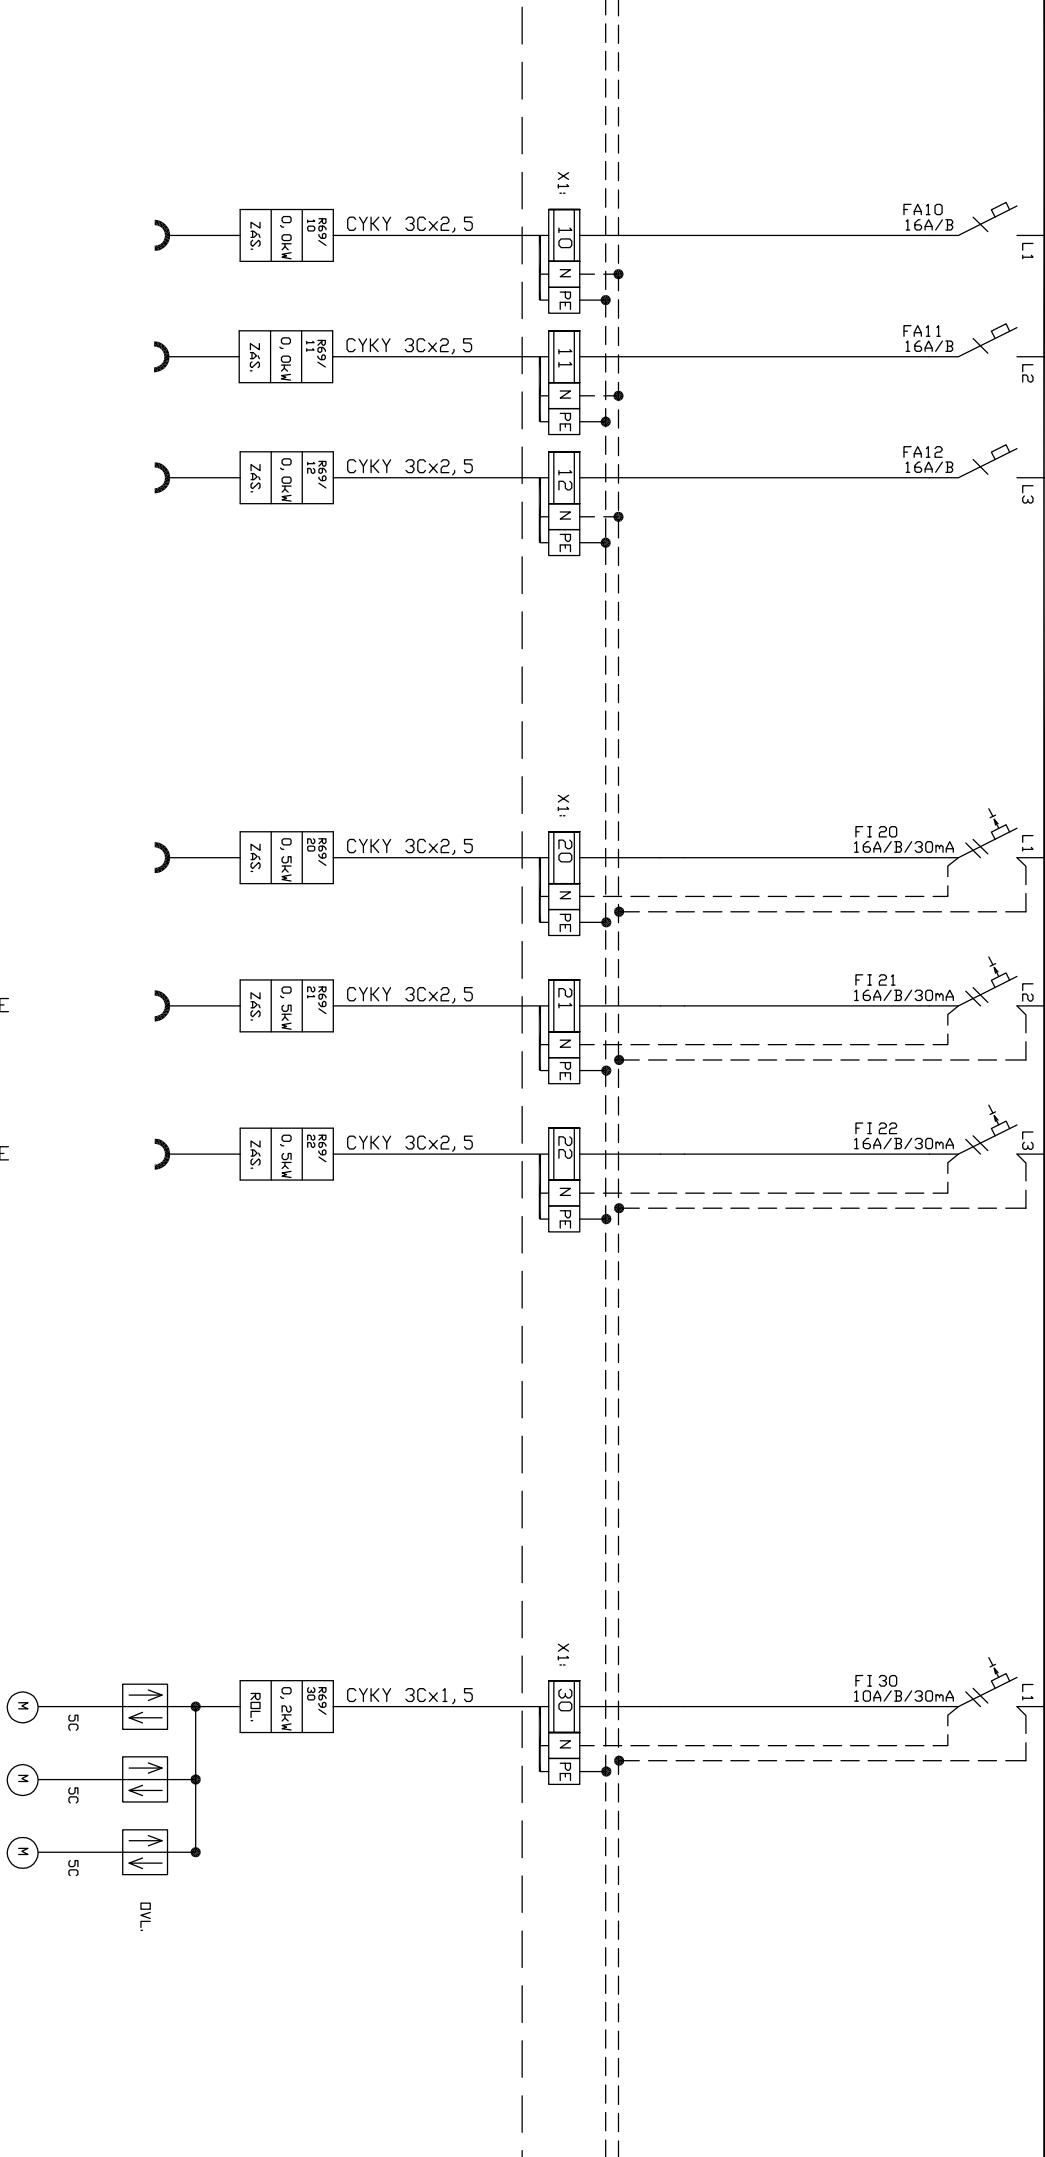

ZÁS. RACK REZ.


ZÁS. DOBÍJECÍ STANICE

ZÁS. DOBÍJECÍ STANICE

ROLETY

VYPÍNATELNÉ OBVODY

3φ I<sub>jn</sub>=25A

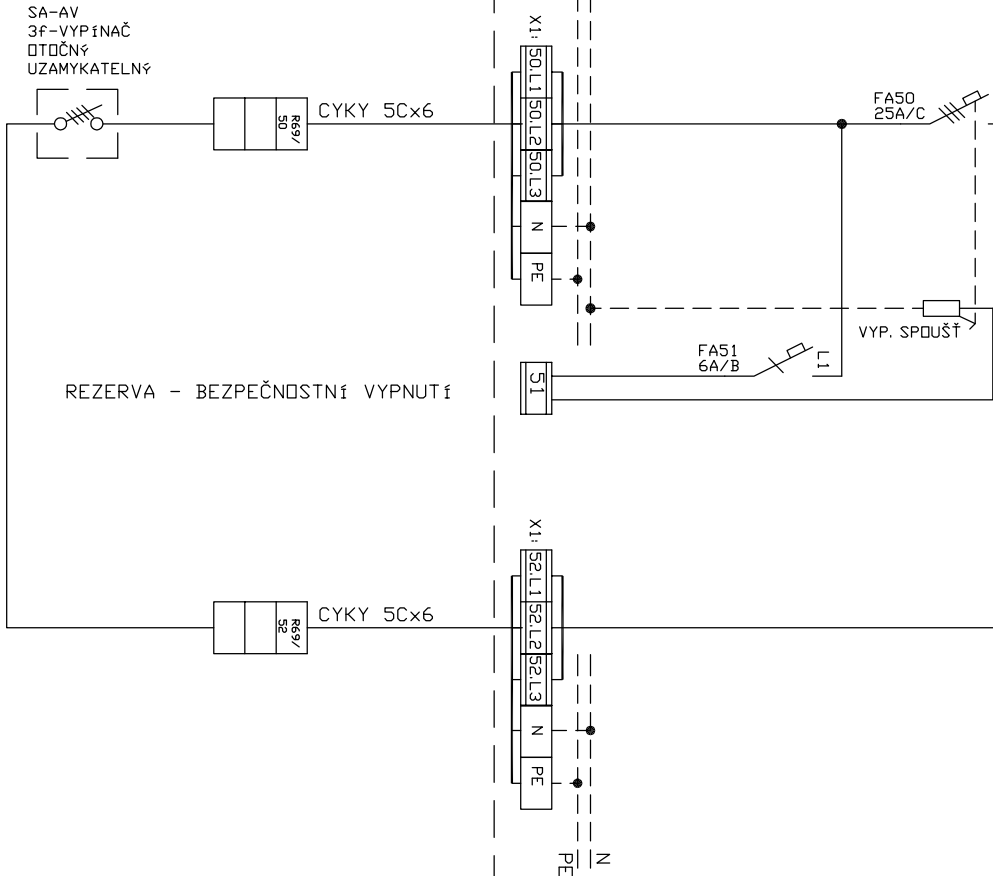

X1: SVORKOVNICE

ZÁS. KATEDRA

ZÁS. DISPLEJ

REZ.

REZ.

REZ.

REZ.

REZ.

REZ.

REZ.

